



## Кондиционеры Центральные Каркасно-Панельные КЦКП



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# 1 ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Кондиционеры общепромышленного исполнения предназначены для использования в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления промышленных и гражданских зданий различного назначения. Размещаются только внутри зданий (уличные кондиционеры – см. специальное исполнение).

Каркас кондиционеров изготавливают из алюминиевого профиля №30 для КЦКП-1.6...8, №50 для КЦКП-10...40 и №70 для КЦКП-50...100. Панели типа «сэндвич» имеют толщину 25 мм для КЦКП-1.6...40 и 50 мм для КЦКП-50...100.


Панели изготавливаются из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55...1,0 мм, между которыми помещают теплоизолятор в виде пенополиуретанового материала. В технически обоснованных случаях в качестве наполнителя может использоваться микроультрасупертонкое базальтовое волокно. По требованию заказчика внешние и (или) внутренние поверхности панелей могут быть окрашены порошковой краской.

КЦКП-1.6...40 состоят как из отдельных функциональных блоков, так и из моноблоков, выполняющих две и более операции по обработке воздуха. В состав КЦКП-50...100 входят только функциональные блоки.

## 1.1. Функциональные блоки


### 1.1.1. Блоки воздухоприемные и смесительные

#### Передние панели с клапаном

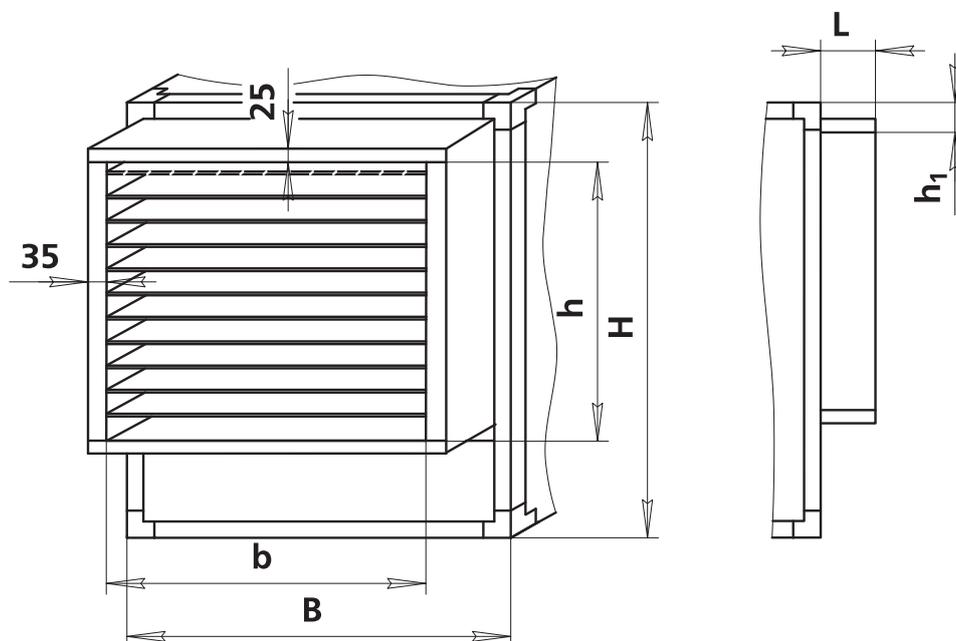


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	140	140	140	140	140	140	215	215	215	215	210	210	210	185	185	185	185
<b>b</b>	570	575	875	1175	1475	875	1135	1135	1435	1735	1707	1707	2007	2067	2367	2967	3567
<b>h</b>	315	525	525	525	525	815	765	1075	1075	1075	1435	1715	1715	2135	2135	2135	2135
<b>h<sub>1</sub></b>	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	82,5	82,5	82,5	82,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
<b>Масса, кг</b>	7	15	20	25	25	23	35	45	50	60	70	80	100	145	175	205	255

**Блоки с вертикальным клапаном**

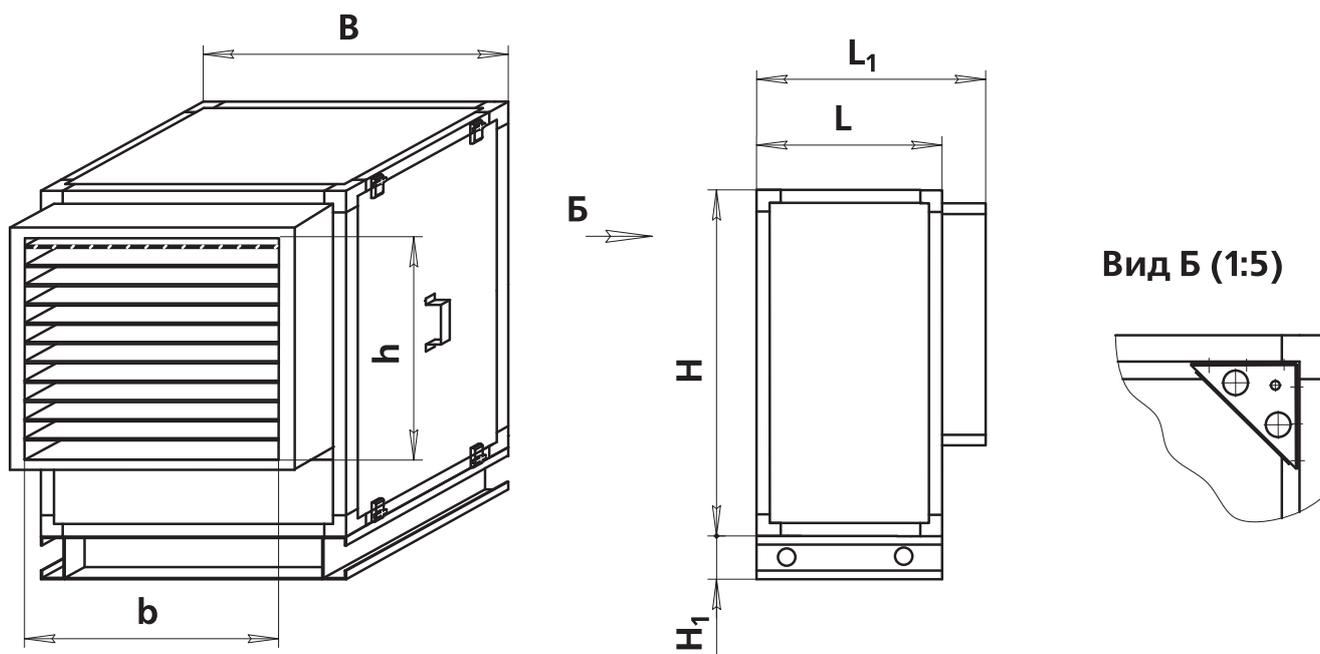


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>H<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>b</b>	570	575	875	1175	1475	875	1135	1135	1435	1735	1707	1707	2007	2067	2367	2967	3567
<b>L</b>	450	450	450	450	450	600	640	790	790	790	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>h</b>	315	525	525	525	525	815	765	1075	1075	1075	1435	1715	1715	2135	2135	2135	2135
<b>L<sub>1</sub></b>	590	590	590	590	590	740	855	1005	1005	1005	975	1075	1075	1285	1285	1285	1285
<b>Масса, кг</b>	18	45	50	60	75	72	90	115	130	150	170	320	370	420	525	580	680

**Блоки с горизонтальным клапаном**

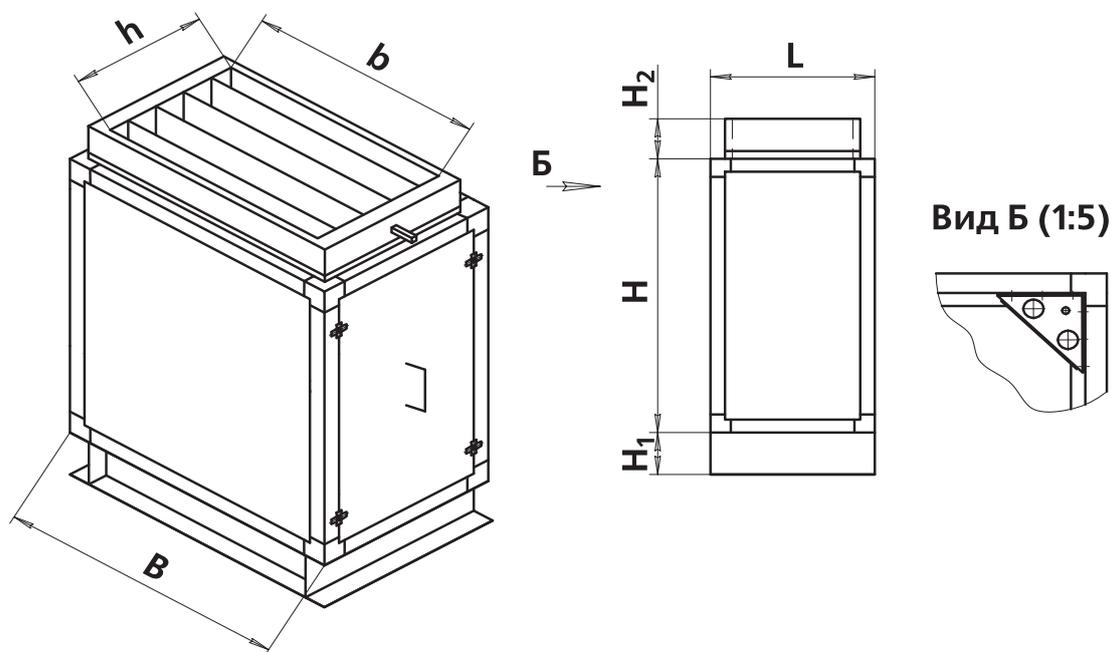

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>H<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>H<sub>2</sub></b>	140	140	140	140	140	140	215	215	215	215	210	210	210	185	185	185	185
<b>L</b>	450	450	450	450	450	600	640	790	790	790	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>b</b>	575	575	875	1175	1475	875	1135	1135	1435	1735	1707	1707	2007	2067	2367	2967	3567
<b>h</b>	325	325	325	325	325	475	475	625	625	625	575	675	675	875	875	875	875
<b>Масса, кг</b>	18	45	50	60	75	72	90	115	130	150	190	320	370	420	525	580	680


**Блоки с двумя клапанами**

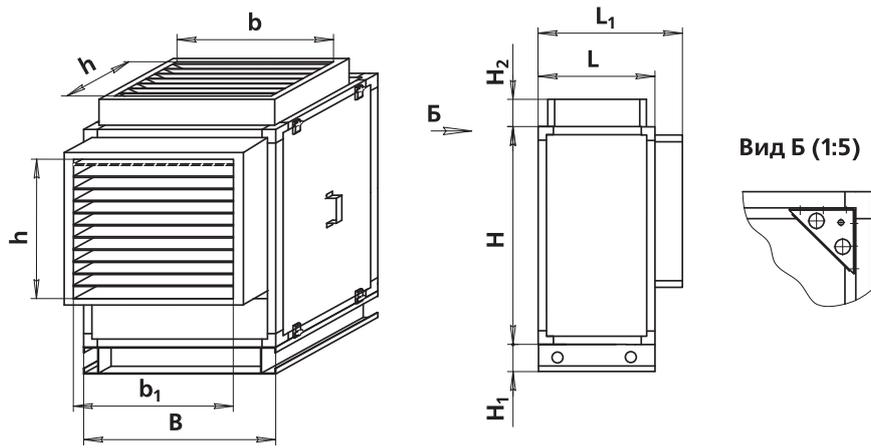

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Н<sub>2</sub></b>	140	140	140	140	140	140	215	215	215	215	210	210	210	185	185	185	185
<b>L</b>	450	450	450	450	450	600	640	790	790	790	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>L<sub>1</sub></b>	590	590	590	590	590	740	365	365	365	365	975	1075	1075	1285	1285	1285	1285
<b>b</b>	575	575	875	1175	1475	875	1135	1135	1435	1735	1707	1707	2007	2067	2367	2967	3567
<b>h</b>	325	325	325	325	325	475	475	625	625	625	575	675	675	875	875	875	875
<b>Масса, кг</b>	21	50	55	65	85	82	90	125	145	170	190	320	370	420	525	580	680

**1.1.2. Блоки фильтров**

**Блоки ячеяковых фильтров**

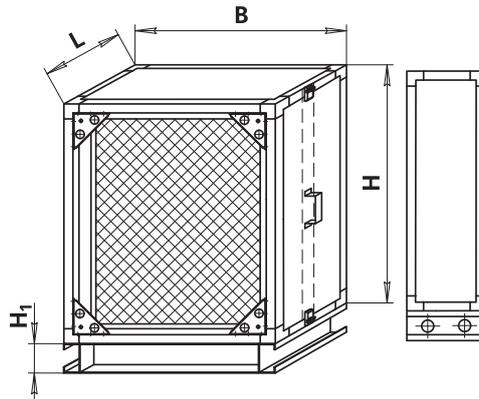


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	260	260	260	260	260	260	300	300	300	300	300	300	300	1105	1105	1105	1105
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Тип фильтра/ Класс фильтрации</b>	ФВП-I / G3; ФВП-III / G3; ФВП-Мет-II / G2; ФВКас-III / G3																
<b>Масса, кг</b>	8	27	34	41	45	43	54	66	75	83	105	120	138	155	175	203	231

**Технические характеристики**

Показатель	Фильтры					
	ФВП-I	ФВП-III	ФВП-Мет-II	ФВКас-III		
	G3	G3	G2	G3	G4	G5
Начальное аэродинамическое сопротивление, Па, (кгс/м <sup>2</sup> )	40	108	30	22	27	59
Конечное аэродинамическое сопротивление, Па, (кгс/м <sup>2</sup> )	130	250	250	250	250	250
Средняя эффективность очистки по весу, %	90-95	58	60-65	80	90	95
Фильтрующий материал	стекловолоконный материал	винипластовые сетки	металлические сетки	гофрированный полиэстер		
Марка фильтра	ФВП-I-XX-48-G3	ФВП-III-XX-32-G3	ФВП-Мет-II-XX-48-G2	ФВП-МФВКас-III-XX-48-G3(G4,F5)		

**Блоки карманных фильтров**

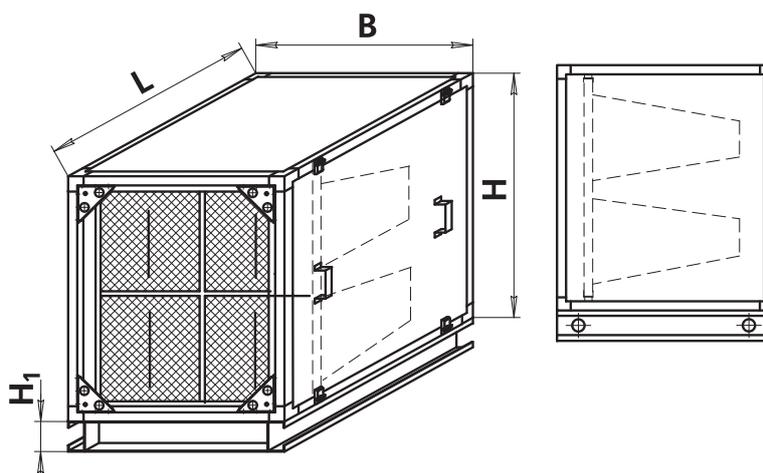

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	550	550	550	550	550	550	590	590	590	590	590	590	590	1105	1105	1105	1105
<b>H<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Класс фильтрации</b>	G4...F9																
<b>Масса, кг</b>	25	70	82	85	95	90	106	125	150	165	180	280	340	380	400	450	520

**Технические характеристики**

кондиционер	марка фильтра	класс	кл-во, шт	площадь, м <sup>2</sup>	марка фильтра	класс	кл-во, шт	площадь, м <sup>2</sup>
КЦКП-1,6	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
КЦКП-3,15	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
КЦКП-5	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
КЦКП-6,3	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-8-1	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-8	ФВК-33-360-3-G		1	1,1	ФВК-33-600-3-G		1	2,2
	ФВК-36-360-3-G		2	2,2	ФВК-36-600-3-G		2	4,4
	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
КЦКП-10	ФВК-36-360-3-G		2	2,2	ФВК-36-600-3-G		2	4,4
	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-12,5	ФВК-66-360-6-G	G4,	4	8,8	ФВК-66-600-6-G	F7,	4	17,6
КЦКП-16	ФВК-36-360-3-G	F5,	2	2,2	ФВК-36-600-3-G	F8,	2	4,4
	ФВК-66-360-6-G	F6	4	8,8	ФВК-66-600-6-G	F9	4	17,6
КЦКП-20	ФВК-66-360-6-G		6	13,2	ФВК-66-600-6-G		6	26,4
КЦКП-25	ФВК-36-360-3-G		3	3,3	ФВК-36-600-3-G		3	6,6
	ФВК-66-360-6-G		6	13,2	ФВК-66-600-6-G		6	26,4
КЦКП-31,5	ФВК-66-360-6-G		9	19,8	ФВК-66-600-6-G		9	39,6
КЦКП-40	ФВК-36-360-3-G		3	3,3	ФВК-36-600-3-G		3	6,6
	ФВК-66-360-6-G		9	19,8	ФВК-66-600-6-G		9	39,6
КЦКП-50	ФВК-36-360-3-G		4	4,4	ФВК-36-600-3-G		4	8,8
	ФВК-66-360-6-G		12	26,4	ФВК-66-600-6-G		12	52,8
КЦКП-63	ФВК-66-360-6-G		16	35,2	ФВК-66-600-6-G		16	70,4
КЦКП-80	ФВК-66-360-6-G		20	44	ФВК-66-600-6-G		20	88
КЦКП-100	ФВК-66-360-6-G		24	52,8	ФВК-66-600-6-G		24	105,6

Фильтры G4, F5, F6 выполнены с длиной карманов 360 мм, фильтры F7, F8, F9-600 мм.

Фильтры ФВК-66 выполнены с 6-ю карманами, 592x592 мм.

Фильтры ФВК-36 выполнены с 3-мя карманами, 287x592 мм, фильтры ФВК-33 с 3-мя карманами, 287x287 мм.


Рамки всех карманных фильтров выполняют шириной 25 мм.

Показатель	Фильтры					
	G4	F5	F6	F7	F8	F9
начальное аэродин. сопротивление, Па	32	103	104	140	155	212
конечное аэродин. сопротивление, Па	250	450	450	450	450	450
средняя эффективность очистки по весу, %	>90	40...45	60...65	80...85	90...95	>95

### 1.1.3. Блоки воздухонагревателей

#### Блоки воздухонагревателей водяные

#### Исполнение с обводным каналом

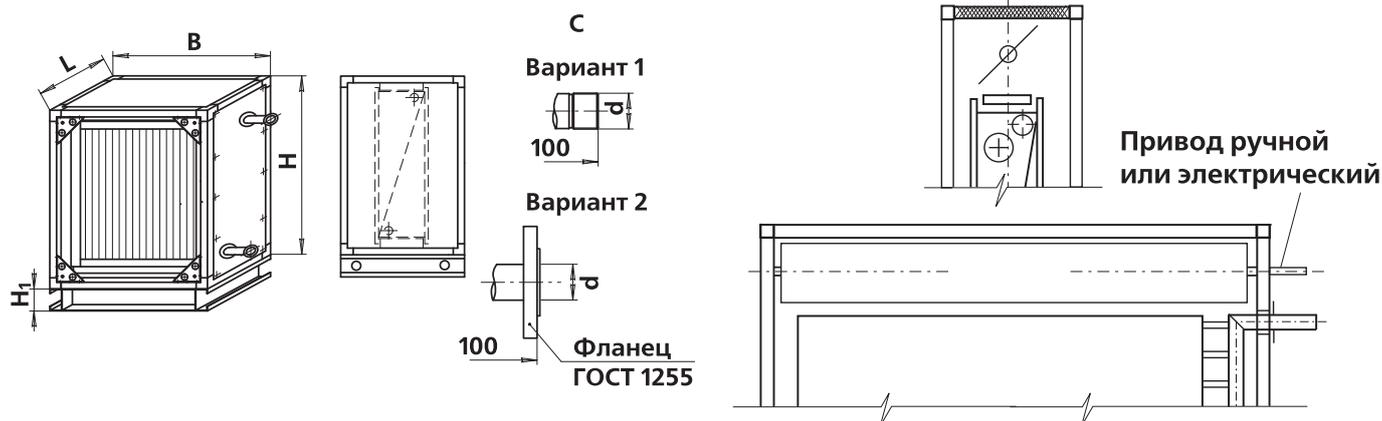

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	320	320	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360	360	400	400	400	400
<b>H<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>l</b>	симметрично L в зависимости от количества рядов трубок																
<b>d</b>	определяется заводом																
<b>Давление раб., МПа</b>	1,6																
<b>Масса (без обводного канала), кг</b>	22	47	63	78	93	90	115	99	143	166	196	225	257	296	330	400	425

#### Технические характеристики

#### Без обводного канала

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм фронтальное сечение		Мощность, кВт, не более**
		длина трубок	высота трубной решетки	
КЦКП-1.6	ВНВ243.1-043-030-c-d,d-ff-e	430	300	45
КЦКП-3.15	ВНВ243.1-043-065-c-d,d-ff-e	430	650	80
КЦКП-5	ВНВ243.1-073-065-c-d,d-ff-e	730	650	120
КЦКП-6.3	ВНВ243.1-103-065-c-d,d-ff-e	1030	650	160
КЦКП-8-1	ВНВ243.1-133-065-c-d,d-ff-e	1330	650	200
КЦКП-8	ВНВ243.1-073-090-c-d,d-ff-e	730	900	200
КЦКП-10	ВНВ243.1-103-090-c-d,d-ff-e	1030	900	240
КЦКП-12.5	ВНВ243.1-103-120-c-d,d-ff-e	1030	1200	320
КЦКП-16	ВНВ243.1-133-120-c-d,d-ff-e	1330	1200	400
КЦКП-20	ВНВ243.1-163-120-c-d,d-ff-e	1630	1200	500
КЦКП-25	ВНВ243.1-163-150-c-d,d-ff-e	1630	1500	650
КЦКП-31.5	ВНВ243.1-163-180-c-d,d-ff-e	1630	1800	800
КЦКП-40	ВНВ243.1-185-180-c-d,d-ff-e	1900	1800	980
КЦКП-50	ВНВ243.1-185-200-c-d,d-ff-e	1850	2000	1200
КЦКП-63	ВНВ243.1-223-200-c-d,d-ff-e	2230	2000	1400
КЦКП-80	ВНВ243.1-275-200-c-d,d-ff-e	2750	2000	1800
КЦКП-100	2xВНВ243.1-163-200-c-d,d-ff-e	1630x2	2000	2200

С обводным каналом

Кондиционер	Обозначение воздуонагревателя*	Размеры, мм			Мощность, кВт, не более**	Кол-во лопаток клапана УВК в обводном канале, шт
		длина трубок	высота трубной решетки	размер обвод- ного канала		
КЦКП-1,6	ВНВ243.1-043-250-с-d,d-ff-e	430	250	100x565	40	1
КЦКП-3,15	ВНВ243.1-043-045-с-d,d-ff-e	430	450	100x565	75	1
КЦКП-5	ВНВ243.1-073-045-с-d,d-ff-e	730	450	100x865	110	1
КЦКП-6,3	ВНВ243.1-103-045-с-d,d-ff-e	1030	450	100x1165	150	1
КЦКП-8-1	ВНВ243.1-133-045-с-d,d-ff-e	1330	450	100x1465	190	1
КЦКП-8	ВНВ243.1-073-060-с-d,d-ff-e	730	600	200x865	190	2
КЦКП-10	ВНВ243.1-103-060-с-d,d-ff-e	1030	600	200x1125	230	2
КЦКП-12,5	ВНВ243.1-103-090-с-d,d-ff-e	1030	900	200x1125	310	2
КЦКП-16	ВНВ243.1-133-090-с-d,d-ff-e	1330	900	200x1425	390	2
КЦКП-20	ВНВ243.1-163-090-с-d,d-ff-e	1630	900	200x1725	490	2
КЦКП-25	ВНВ243.1-163-110-с-d,d-ff-e	1630	1200	300x1725	640	3
КЦКП-31,5	ВНВ243.1-163-140-с-d,d-ff-e	1630	1500	300x1725	790	3
КЦКП-40	ВНВ243.1-190-140-с-d,d-ff-e	1900	1500	300x2025	970	3
КЦКП-50	ВНВ243.1-185-180-с-d,d-ff-e	1850	1600	400x2085	1200	4
КЦКП-63	ВНВ243.1-223-180-с-d,d-ff-e	2230	1600	400x2385	1400	4
КЦКП-80	ВНВ243.1-275-180-с-d,d-ff-e	2750	1600	400x2985	1800	4
КЦКП-100	2xВНВ243.1-163-180-с-d,d-ff-e	1630x2	1600	400x3585	2200	4

Примечание:

■ Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1...4)

■ \* В обозначении:

с – число рядов трубок;


d,d – шаг расположения пластин;

ff – приведенное число ходов – определяется расчетом;

e – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.

■ \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С и воздуха минус 26° С.

Блоки воздуонагревателей паровые

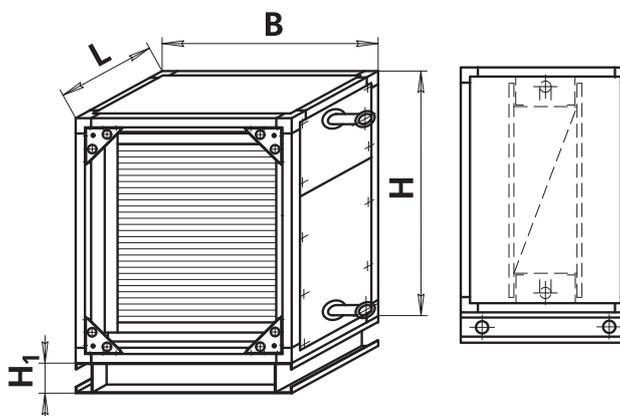

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
В	—	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
Н	—	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
Л	—	320	320	320	320	320	360	360	360	360	360	360	360	400	400	400	400
Н <sub>1</sub>	—	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
Д	—	56	56	56	56	56	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Давление раб., МПа	—	1,6															
Масса, кг	—	47	63	78	93	90	115	99	143	166	196	225	257	296	330	400	425

**Технические характеристики**

**Без обводного канала**

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм фронтальное сечение		Мощность, кВт, не более**
		длина трубок	высота трубной решетки	
КЦКП-1.6	—	—	—	—
КЦКП-3.15	ВНП243.1-045-055-с-d,d-ff-e	450	550	110
КЦКП-5	ВНП243.1-045-085-с-d,d-ff-e	450	850	170
КЦКП-6.3	ВНП243.1-045-115-с-d,d-ff-e	450	1150	220
КЦКП-8-1	ВНП243.1-045-145-с-d,d-ff-e	450	1450	290
КЦКП-8	ВНП243.1-074-085-с-d,d-ff-e	740	850	300
КЦКП-10	ВНП243.1-070-115-с-d,d-ff-e	700	1150	350
КЦКП-12.5	ВНП243.1-100-115-с-d,d-ff-e	1040	1150	450
КЦКП-16	ВНП243.1-100-145-с-d,d-ff-e	1000	1450	550
КЦКП-20	ВНП243.1-100-175-с-d,d-ff-e	1000	1750	700
КЦКП-25	ВНП243.1-130-175-с-d,d-ff-e	1300	1750	850
КЦКП-31.5	ВНП243.1-160-175-с-d,d-ff-e	1600	1750	1050
КЦКП-40	ВНП243.1-160-200-с-d,d-ff-e	1600	2000	1300
КЦКП-50	ВНП243.1-190-200-с-d,d-ff-e	1900	2000	1500
КЦКП-63	ВНП243.1-190-200-с-d,d-ff-e	1900	2000	1700
КЦКП-80	2xВНП243.1-190-145-с-d,d-ff-e	1900	1450x2	2200
КЦКП-100	2xВНП243.1-190-175-с-d,d-ff-e	1900	1750x2	2800

**Примечание:**

■ Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1...4)

■ \* В обозначении:

с – число рядов трубок;

d,d – шаг расположения пластин;

ff – приведенное число ходов – определяется расчетом;

e – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.

■ \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С и воздуха минус 26° С.

**С обводным каналом**

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм фронтальное сечение			Мощность, кВт, не более**	Кол-во лопаток клапана УВК в обводном канале, шт
		длина трубок	высота трубной решетки	размер обвод- ного канала		
КЦКП-1.6	—	—	—	—	—	
КЦКП-3.15	ВНП243.1-030-055-с-d,d-l-e	300	550	100x565	60	1
КЦКП-5	ВНП243.1-030-085-с-d,d-l-e	300	850	100x865	100	1
КЦКП-6.3	ВНП243.1-030-115-с-d,d-l-e	300	1150	100x1165	180	1
КЦКП-8-1	ВНП243.1-030-145-с-d,d-l-e	300	1450	100x1465	200	1
КЦКП-8	ВНП243.1-050-085-с-d,d-l-e	500	850	100x865	250	1
КЦКП-10	ВНП243.1-048-115-с-d,d-l-e	480	1150	100x1125	300	1
КЦКП-12.5	ВНП243.1-080-115-с-d,d-l-e	800	1150	100x1125	400	1
КЦКП-16	ВНП243.1-076-145-с-d,d-l-e	800	1450	100x1425	500	1
КЦКП-20	ВНП243.1-076-175-с-d,d-l-e	800	1750	100x1725	650	1
КЦКП-25	ВНП243.1-095-175-с-d,d-l-e	1000	1750	200x1725	800	2
КЦКП-31.5	ВНП243.1-125-175-с-d,d-l-e	1300	1750	200x1725	1000	2
КЦКП-40	ВНП243.1-125-200-с-d,d-l-e	1300	2000	200x2025	1200	2
КЦКП-50	ВНП243.1-170-200-с-d,d-l-e	1400	2000	200x2085	1400	2
КЦКП-63	ВНП243.1-170-200-с-d,d-l-e	1400	2000	200x2385	1600	2
КЦКП-80	2xВНП243.1-170-145-с-d,d-l-e	1400	1450x2	200x2985	2000	2
КЦКП-100	2xВНП243.1-170-175-с-d,d-l-e	1400	1750x2	200x3585	2600	2

**Примечание:**

■ Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1...4)

■ \* В обозначении:


с – число рядов трубок;

d,d – шаг расположения пластин;

e – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.

■ \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С и воздуха минус 26° С.

**Блоки воздухонагревателей электрические**

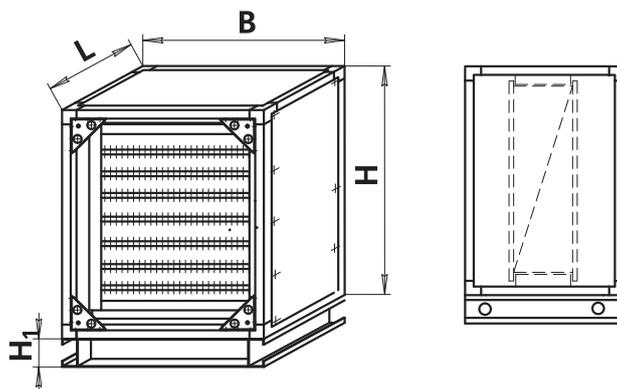


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	380	380	380	380	380	380	420	420	420	420	420	420	420	460	460	460	460
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	24,2	51,7	66,3	85,8	102,3	102,3	126,5	108,9	157,3	182,6	215,6	247,5	282,7	325,6	363,0	440,0	467,5
<b>Кол-во секций</b>	3																
<b>Напряжен., В</b>	220																
<b>Мощность одного ТЭНа, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	2,31	1,28	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	2,85	определяется исходными данными			
<b>Мощность однорядных эл. калориферов, кВт</b>	6,75	13,5	23,0	32,4	41,6	38,4	43,2	59,4	76,2	94,0	119,7	146,4	222,3*	определяется исходными данными			
<b>Мощность двухрядных эл. калориферов, кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	83,2	76,8	97,2	118,8	152,4	188,0	239,4	290,7	222,3*	определяется исходными данными			
<b>Мощность трехрядных эл. калориферов, кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	124,8	103,7	135,0	178,2	244,5	282,0	359,0	439,0	222,3*	определяется исходными данными			

**Примечание:**


■ \* Количество ступеней – 5 (17,1 кВт, 25,65 кВт, 34,2 кВт, 68,4 кВт, 76,65 кВт.)

**Блоки воздухонагревателей электрические с симисторным регулятором мощности**

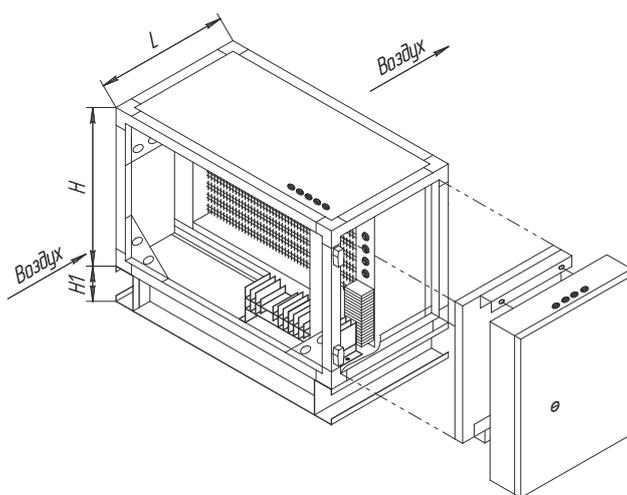

Размер, мм	1,6	3,15	5	6,3	8-1	8	10	12,5
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400
<b>L</b>	470						510	
<b>Н<sub>1</sub></b>	100						150	
<b>Масса, кг</b>	39.2	66.7	83.3	104.8	123.3	119.3	133.5	142
<b>Кол-во секций</b>	3							
<b>Напряжение, В</b>	220							
<b>Мощность одного ТЭНа, кВт</b>	0.75	0.75	1.28	1.8	2.31	1.28	1.8	1.8
<b>Мощность однорядных эл. калориферов, кВт</b>	6.75	13.5	23	32.4	41.6	38.4	43.2	59.4
<b>Мощность двухрядных эл. калориферов, кВт</b>	13.5	27	46	64.8	83.2	76.8	97.2	118.8
<b>Мощность трёхрядных эл. калориферов, кВт</b>	20.25	40.5	69	97.5	124.8	103.7	135	178.2


### 1.1.4. Блоки воздухоохлаждателей жидкостные

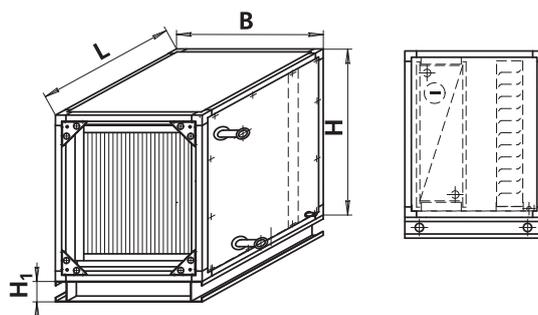

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	660	660	660	660	660	660	700	700	700	700	700	700	700	740	740	740	740
<b>H<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
Полное давление вентилятора, Па	1,6																
<b>Масса, кг</b>	32	62	79	98	123	119	139	145	188	216	246	275	317	356	390	460	485

#### Устройство дренажа

Каждый кондиционер с воздухоохладителем комплектуется сифоном (гидрозатвором), обеспечивающим слив конденсата в дренажную систему.

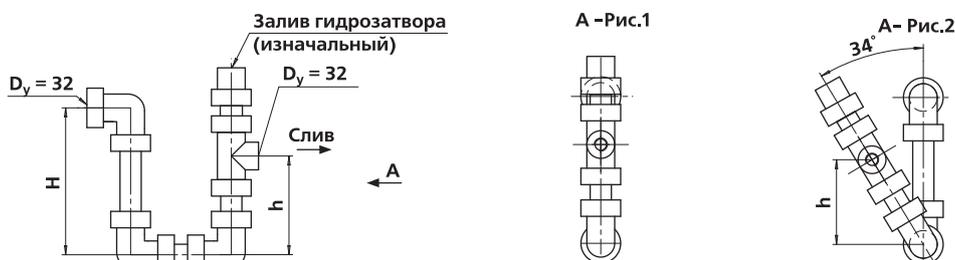

Марка сифона	Полное давление вентилятора, Па	h, мм	H, мм	Рис.
СФ-32/6	менее 600	197	182	2
СФ-32/6-10	600...1000	117	242	1
СФ-32/10-14	1000...1400	137	302	1
СФ-32/14-18	1400...1800	157	362	1
СФ-32/18-22	1800...2200	177	422	1

#### Технические характеристики

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм		Мощность, кВт, не более**
		длина трубок	высота трубной решетки	
КЦКП-1.6	ВОВ243.1-043-030-с-d,d-ff-e	430	300	20
КЦКП-3.15	ВОВ243.1-043-065-с-d,d-ff-e	430	650	35
КЦКП-5	ВОВ243.1-073-065-с-d,d-ff-e	730	650	50
КЦКП-6.3	ВОВ243.1-103-065-с-d,d-ff-e	1030	650	70
КЦКП-8-1	ВОВ243.1-133-065-с-d,d-ff-e	1330	650	85
КЦКП-8	ВОВ243.1-073-090-с-d,d-ff-e	730	900	85
КЦКП-10	ВОВ243.1-103-090-с-d,d-ff-e	1030	900	105
КЦКП-12.5	ВОВ243.1-103-120-с-d,d-ff-e	1030	1200	125
КЦКП-16	ВОВ243.1-133-120-с-d,d-ff-e	1330	1200	155
КЦКП-20	ВОВ243.1-163-120-с-d,d-ff-e	1630	1200	180
КЦКП-25	ВОВ243.1-163-150-с-d,d-ff-e	1630	1500	220
КЦКП-31.5	ВОВ243.1-163-180-с-d,d-ff-e	1630	1800	270
КЦКП-40	ВОВ243.1-190-180-с-d,d-ff-e	1900	1800	360
КЦКП-50	ВОВ243.1-185-200-с-d,d-ff-e	1850	2000	440
КЦКП-63	ВОВ243.1-223-200-с-d,d-ff-e	2230	2000	530
КЦКП-80	ВОВ243.1-275-200-с-d,d-ff-e	2750	2000	670
КЦКП-100	2xВОВ243.1-163-200-с-d,d-ff-e	1630x2	2000	800

#### Примечание:

- Число рядов трубок по ходу воздуха, шт (1...16)
- \* В обозначении:
  - с – число рядов трубок;
  - ff – приведенное число ходов – определяется расчетом;
  - е – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.
- \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 6° С и воздуха 28° С.


**1.1.5. Блоки воздухоохлаждателей (с непосредственным испарением)**

**Блоки с одноконтурным фреоновым испарителем**

В отличие от водяных охладителей, практически не зависящих от вида холодильной станции, все виды фреоновых испарителей проектируемые в составе КЦКП требуют адресной привязки к конкретному типу холодильной машины по мощности, марке хладагента, количеству контуров(компрессоров), способу управления.

Наиболее общепринятый вариант компоновки системы следующий:

- КЦКП с одноконтурным фреоновым испарителем и собственной системой автоматики;
- Компрессорно-конденсаторный агрегат с воздушным охлаждением;
- Датчик температуры воздуха типа термостат комнатный или каналный.

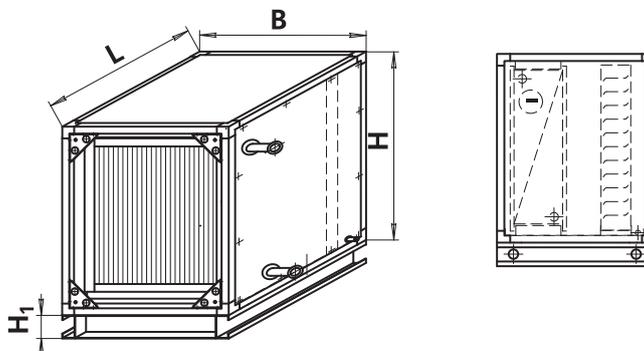


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
B	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
H	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
L	660	660	660	660	660	660	700	700	700	700	700	700	700	740	740	740	740
H <sub>1</sub>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
Давление раб., МПа	1,6																
Масса, кг	32	62	79	98	123	119	139	145	188	216	246	275	317	356	390	460	485

**Блоки воздухоохлаждателя компрессорно-испарительные**

Блок состоит из полностью встраиваемого фреонового испарителя и полноценной холодильной машины, состоящей из герметичного спирального ком-

прессора, ресивера, ТРВ и других элементов необходимых для автономного функционирования.

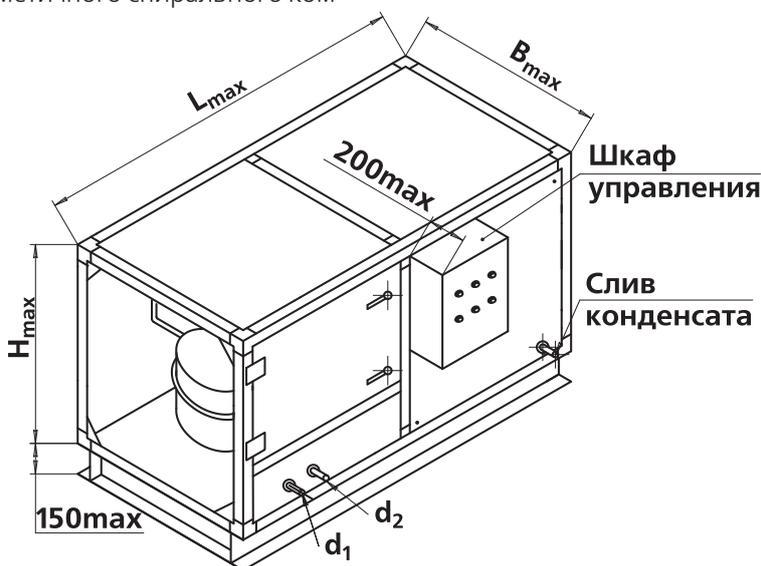

Размер	Типоразмер ВКИ								
	3.15-11; 3.15-17; 3.15-21	5-11; 5-17; 5-21; 5-25	6.3-17; 6.3-21; 6.3-25; 6.3-33; 6.3-42	8-21; 8-25; 8-33; 8-42; 8-51	10-33; 10-42; 10-51; 10-66	12.5-33; 12.5-42; 12.5-51; 12.5-66	16-51; 16-66; 16-83	20-66; 20-83	
B, мм	700	1000	1300	1000	1300	1300	1600	1900	
H, мм	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	
L, мм	1200	1200	1200	1500	1500*	1500*	1500	1500	
d <sub>1</sub> , дюйм	1/2; 1/2; 5/8	1/2; 1/2; 5/8; 7/8	1/2; 5/8; 7/8; 7/8; 7/8	5/8; 7/8; 7/8; 7/8; 7/8	7/8; 7/8; 7/8; 9/8	7/8; 7/8; 7/8; 9/8	7/8; 9/8; 9/8	9/8; 9/8	
d <sub>2</sub> , дюйм	5/8; 5/8; 7/8	5/8; 5/8; 7/8; 7/8	5/8; 7/8; 7/8; 7/8; 7/8	7/8; 7/8; 7/8; 7/8; 9/8	7/8; 7/8; 9/8; 12/8	7/8; 7/8; 9/8; 12/8	9/8; 12/8; 12/8	12/8; 12/8	

Примечание:

- \* Длина блоков ВКИ с мощностью 51, 66, кВт составляет L = 1955 мм


Кондиционер	Типоразмер ВКИ	Характеристика ВКИ					Рекомендуемый типоразмер МАВО.К
		Воздухопроизводительность номинальная, тыс. м³/ч	Холодопроизводительность* компрессора номинальная, кВт	Теплопроизводительность конденсатора номинальная, кВт	Мощность, потребляемая компрессором, кВт	Масса**, кг, не более	
КЦКП-3,15	3,15-11	3,15	10,9	14,4	3,4	160	450.1x1.5.4P.4П.В
	3,15-17	3,15	16,9	25,1	5,0	160	630.1x1.А.4P.4П.Г
	3,15-21	3,15	20,8	29	6,3	160	630.1x1.5.4P.4П.Г
КЦКП-5	5-11	5	10,9	14,4	3,4	200	450.1x1.5.4P.4П.В
	5-17	5	16,9	25,1	5,0	200	630.1x1.А.4P.4П.Г
	5-21	5	20,8	29	6,3	200	630.1x1.5.4P.4П.Г
	5-25	5	25,4	32,5	7,0	200	450.1x2.А.6P.4П.В
КЦКП-6,3	6,3-17	6,3	16,9	25,1	5,0	220	630.1x1.А.4P.4П.Г
	6,3-21	6,3	20,8	29	6,3	220	630.1x1.5.4P.4П.Г
	6,3-25	6,3	25,4	32,5	7,0	220	450.1x2.А.6P.4П.В
	6,3-33	6,3	33,1	50,3	9,4	220	630.1x2.А.4P.4П.Г
КЦКП-8	6,3-42	6,3	41,6	58	11,8	220	630.1x2.Б.4P.4П.Г
	8-21	8	20,8	29	6,3	310	630.1x1.5.4P.4П.Г
	8-25	8	25,4	32,5	7,0	310	450.1x2.А.6P.4П.В
	8-33	8	33,1	50,3	9,4	310	630.1x2.А.4P.4П.Г
	8-42	8	41,6	58	11,8	310	630.1x2.Б.4P.4П.Г
КЦКП-10	8-51	8	50,9	65	14,0	310	630.1x2.В.4P.4П.Г
	10-33	10	33,1	50,3	9,4	320	630.1x2.А.4P.4П.Г
	10-42	10	41,6	58	11,8	320	630.1x2.Б.4P.4П.Г
	10-51	10	50,9	65	14,0	320	630.1x2.В.4P.4П.Г
КЦКП-12,5	10-66	10	66,1	87,2	18,8	320	630.1x3.Б.4P.4П.Г
	12,5-33	12,5	33,1	50,3	9,4	330	630.1x2.А.4P.4П.Г
	12,5-42	12,5	41,6	58	11,8	330	630.1x2.Б.4P.4П.Г
	12,5-51	12,5	50,9	65	14,0	330	630.1x2.В.4P.4П.Г
КЦКП-16	12,5-66	12,5	66,1	87,2	18,8	330	630.1x3.Б.4P.4П.Г
	16-51	16	50,9	65	14,0	420	630.1x2.В.4P.4П.Г
	16-66	16	66,1	87,2	18,8	420	630.1x3.Б.4P.4П.Г
КЦКП-20	16-83	16	83,1	110,3	23,7	420	630.1x3.Б.6P.4П.Г
	20-66	20	66,1	87,2	18,8	460	630.1x3.Б.4P.4П.Г
КЦКП-20	20-83	20	83,1	110,3	23,7	460	630.1x3.Б.6P.4П.Г

**Примечание:**

\* Параметры холодопроизводительности указаны при  $T_{кип} = 7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{конд} = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , перегрев 11К, переохлаждение 7К; \*\* без хладагента;

■ Для обеспечения работы такой холодильной машины необходимо подвести электропитание и подсоединить выносной конденсатор воздушного охлаждения типа МАВО производства «ВЕЗА». Конденсаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии до 10 м и на высоту до 3 м от кондиционера.

**ОБЩАЯ Функциональная схема ВКИ**

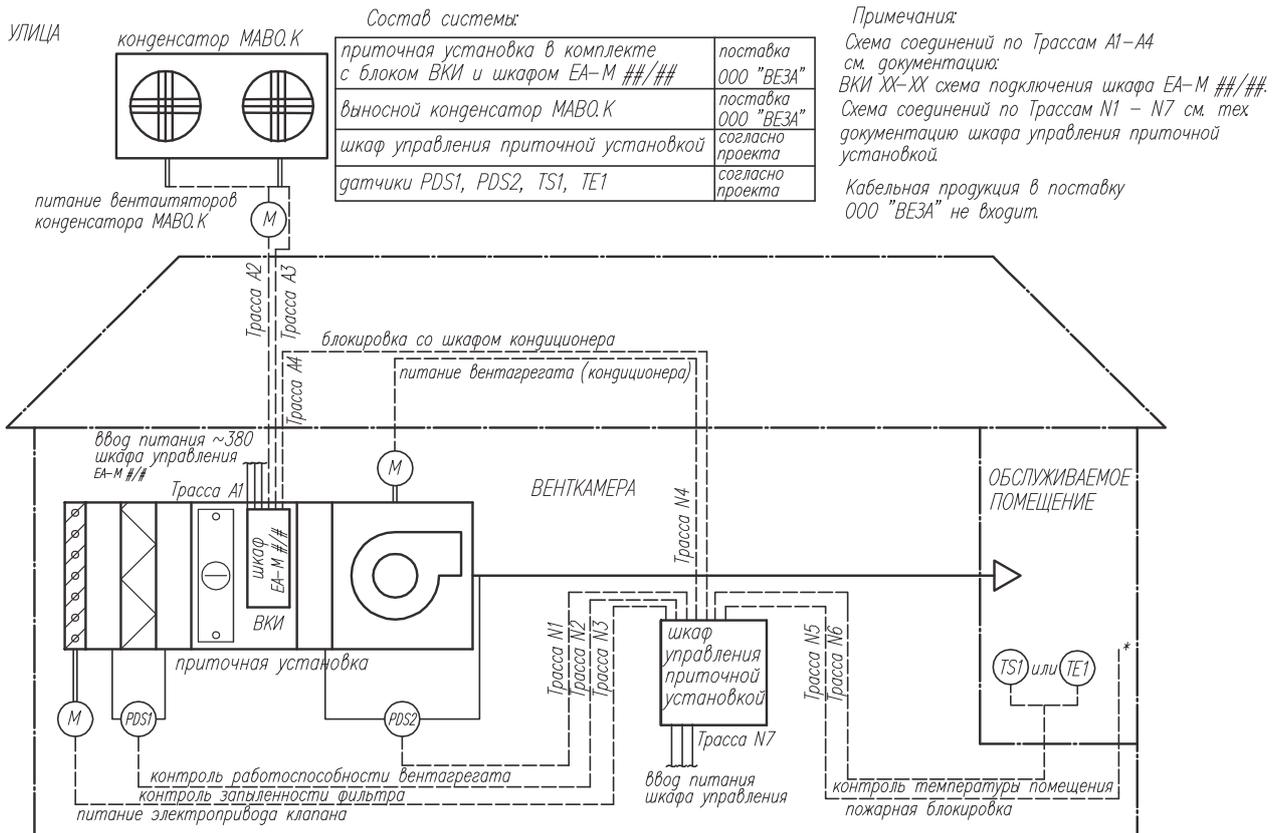

**1.1.6. Блоки теплоутилизации**


**Блоки с промежуточным теплоносителем**

Конструкция УВНВ утилизаторного воздухонагревателя водяного (жидкостного) или «предварительного нагревателя» представляет собой 4-х рядный медно-алюминиевый теплообменник с шагом пластин 1,8 мм, полностью аналогичный секции стандартного нагревателя (см. раздел 1.1.3.1.) и требует установки предварительного воздушного фильтра для защиты от загрязнения.


Конструкция УВОВ утилизаторного воздухоохлаждителя водяного (жидкостного) или «теплоизвлекающего охладителя предварительного нагревателя» представляет собой 6-ти рядный медно-алюминиевый теплообменник с шагом пластин 2,5 мм, полностью аналогичный секции стандартного охладителя (см. раздел 1.1.4.), который содержит встроенный поддон и сепаратор для отвода конденсата. Обязательна установка на выровненном потоке воздуха, например перед вентилятором или после глушителя. Коллектора стандартно выполняются стальными с резьбой (по спец. исполнению медные).

Для получения максимального КПД утилизации

могут поставляться секции УВОВ и УВНВ с другим количеством рядов. Предельные условия для безопасной эксплуатации системы без обмерзания теплоизвлекающего охладителя соответствуют такой температуре гликоля на входе в УВОВ, при которой температура поверхности теплообмена выше 0 °С. Данный параметр с обозначением Тст – температура стенки, выводится в программе для подбора «CuAL». При настройке автоматического регулятора расхода подмешиваемого гликоля устанавливается желаемая безопасная температура входящего в УВОВ гликоля, например до минус 5 °С, при которой не будет появляться иней на пластинах УВОВ.

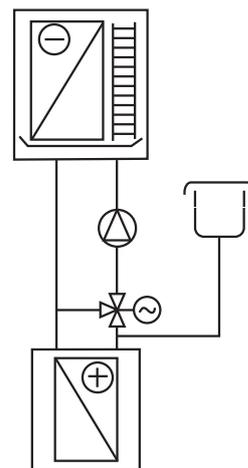


**Блоки теплоутилизаторов с пластинчатым теплообменником**

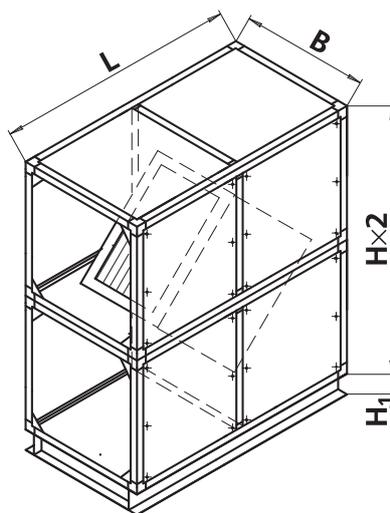

Кондиционер	Индекс утилизатора	В, мм	Н, мм	Л, мм	Н <sub>1</sub> , мм	Масса корпуса, кг
КЦКП-1,6	PWT25/400/520-5.0	700	450	900	100	85
КЦКП-3,15	PWT25/800/512-5.5	700	800	1400	100	185
КЦКП-5	PWT25/800/749-5.5	1000	800	1400	100	210
КЦКП-6,3	PWT25/800/950-5.5	1300	800	1400	100	270
КЦКП-8-1	PWT25/800/1190-5.5	1600	800	1400	100	325
КЦКП-8	PWT25/1200/709-6.5	1000	1090	2000	100	420
КЦКП-10	PWT25/1200/950-6.5	1300	1090	2000	150	495
КЦКП-12,5	PWT25/1400/976-9.0	1300	1400	2300	150	545
КЦКП-16	PWT25/1400/1223-9.0	1600	1400	2300	150	620
КЦКП-20	PWT25/1400/1470-9.0	1900	1400	2300	150	695
КЦКП-25	PWT25/1600/1462-11.5	1900	1700	2600	150	780
КЦКП-31,5	PWT25/2000/1479-14	1900	2000	3100	150	990
КЦКП-40	PWT25/2000/1721-14	2200	2000	3100	150	1100
КЦКП-50	определяется исходными данными	2300	2600	определяется исходными данными	200	определяется исходными данными
КЦКП-63		2600	2600		200	
КЦКП-80		3200	2600		200	
КЦКП-100		3800	2600		200	

**Блоки теплоутилизаторов с вращающимся теплообменником**

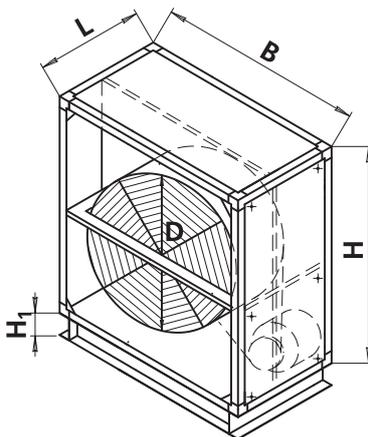


Кондиционер	Индекс утилизатора	Размеры, мм				Масса (станд), кг
		B	L	D	H	
КЦКП-1,6	RRS-P-C19-900/700-605	700	400	605	900	80
КЦКП-3,15	RRS-P-C19-1600/900-800	900	400	800	1600	100
КЦКП-5	RRS-P-C19-1600/1050-950	1050	400	950	1600	145
КЦКП-6,3	RRS-P-C19-1600/1300-1100	1300	400	1100	1600	165
КЦКП-8-1	RRS-P-C19-1600/1600-1350	1600	400	1350	1600	215
КЦКП-8	RRS-P-C19-2180/1200-1100	1200	400	1100	2180	165
КЦКП-10	RRS-P-C19-2180/1500-1350	1500	400	1350	2180	215
КЦКП-12,5	RRS-P-C19-2800/1700-1500	1700	400	1500	2800	265

Кондиционер	Индекс утилизатора	Размеры, мм				Масса (станд), кг
		B	L	D	H	
КЦКП-16	RRS-P-C19-2800/1800-1600	1800	400	1600	2800	265
КЦКП-20	RRS-P-C19-2800/1900-1700	1900	400	1700	2800	305
КЦКП-25	RRS-P-C19-3400/2300-2100	2300	440	2100	3400	Определяется исходными данными
КЦКП-31,5	RRS-P-C19-4000/2500-2340	2500	440	2340	4000	
КЦКП-40	RRS-P-C19-4000/2700-2540	2700	440	2540	4000	Определяется исходными данными
КЦКП-50						
КЦКП-63						
КЦКП-80						
КЦКП-100						

**1.1.7. Блок-камеры увлажнительные**

**Блок-камера форсуночного орошения**

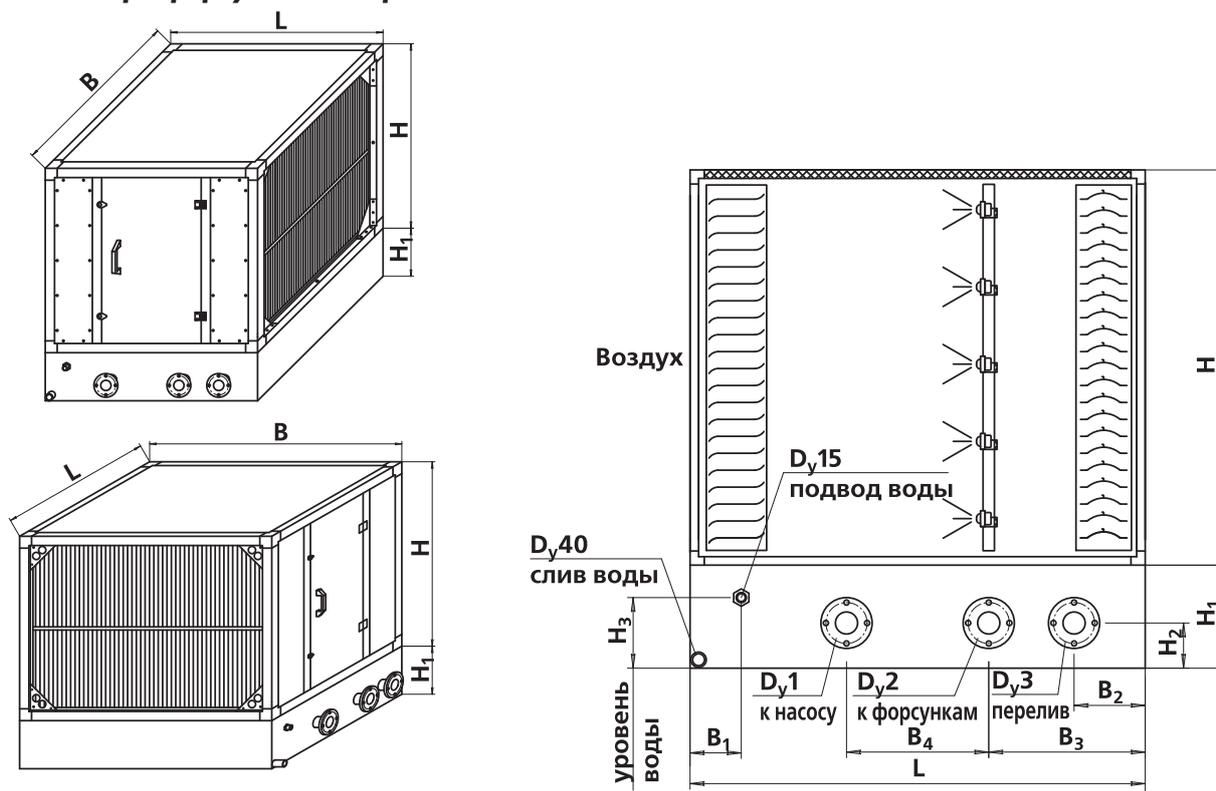

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>B</b>	—	—	—	—	—	—	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	—	—	—	—	—	—	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	—	—	—	—	—	—	1600	1600	1600	1600	1600	1800	1800	2000	2000	2000	2000
<b>H<sub>1</sub></b>	—	—	—	—	—	—	365	365	365	365	365	365	365	365	500	500	500
<b>H<sub>2</sub></b>	—	—	—	—	—	—	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
<b>H<sub>3</sub></b>	—	—	—	—	—	—	250	250	250	250	250	290	290	290	400	400	400
<b>B<sub>1</sub></b>	—	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200
<b>B<sub>2</sub></b>	—	—	—	—	—	—	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300
<b>B<sub>3</sub></b>	—	—	—	—	—	—	550	550	550	550	550	600	600	600	600	600	600
<b>B<sub>4</sub></b>	—	—	—	—	—	—	500	500	500	500	500	600	600	800	800	800	800
<b>D<sub>y1, 2, 3</sub></b>	—	—	—	—	—	—	65	65	65	65	65	100	100	100	100	125	125
<b>Масса, кг</b>	—	—	—	—	—	—	420	460	520	610	660	690	720	850	950	1400	1600


**Примечание:**

■ Соединения **D<sub>y1</sub>**, **D<sub>y2</sub>** и **D<sub>y3</sub>** выполнены под соответствующие стандартные фланцы

**Технические характеристики**

Кондиционер	Коэффициент адиабатической эффективности, EA	Расход воды, Т/ч	Давление перед форсункой, кг/см <sup>2</sup>	Тип насоса	Мощность, кВт	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Напряжение, В	Частота тока, Гц
КЦКП-10	0,65	9,0	0,60	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-10	0,85	13,1	1,35	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-10	0,95	17,1	2,45	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,65	9,0	0,60	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,85	13,2	1,38	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,95	17,3	2,52	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-16	0,65	11,8	0,65	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-16	0,85	17,1	1,50	K50-32-125	2,2	3000	380	50
КЦКП-16	0,95	22,5	2,74	K65-50-160	5,5	3000	380	50
КЦКП-20	0,65	15,9	0,67	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-20	0,85	23,0	1,53	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-20	0,95	30,3	2,80	K65-50-160	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,65	19,6	0,72	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,85	28,5	1,64	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,95	37,4	2,98	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,65	29,4	0,72	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,85	42,5	1,62	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,95	55,7	2,94	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-40	0,65	40,0	0,72	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-40	0,85	58,0	1,62	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-40	0,95	76,0	2,95	K100-80-160	15,0	3000	380	50
КЦКП-50	0,65	48,5	0,70	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-50	0,85	70,2	1,59	K100-80-160a	15,0	3000	380	50
КЦКП-50	0,95	92,0	2,88	K100-65-160	15,0	3000	380	50
КЦКП-63	0,65	74,7	0,75	K100-80-160a	15,0	3000	380	50
КЦКП-63	0,85	107,4	1,66	K100-80-160a	15,0	3000	380	50
КЦКП-63	0,95	140,5	3,00	K150-125-315	30,0	1500	380	50
КЦКП-80	0,65	99,7	0,75	K100-80-160a	15,0	3000	380	50
КЦКП-80	0,85	143,3	1,66	K150-125-250a	18,5	1500	380	50
КЦКП-80	0,95	187,4	3,00	K150-125-315	30,0	1500	380	50
КЦКП-100	0,65	124,4	1,75	K150-125-250a	18,5	1500	380	50
КЦКП-100	0,85	179,0	1,66	K150-125-250	18,5	1500	380	50
КЦКП-100	0,95	234,2	3,00	K150-125-315	30,0	1500	380	50

**Блок-камера сотового увлажнения**

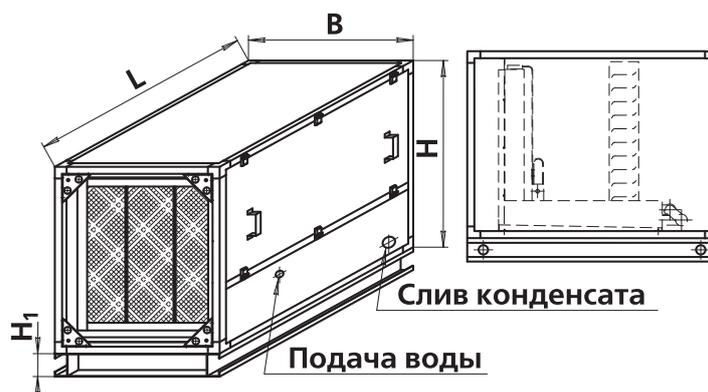

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	—	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	—	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	—	1060	1060	1060	1060	1060	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1340	1340	1340	1340
<b>H<sub>1</sub></b>	—	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Фронтальное сечение увлажняющего блока</b>	—	600×690	900×690	1200×690	1200×690	900×980	1200×900	1200×1200	1500×1200	1800×1200	1800×1500	1800×1800	2100×1800	2100×2400	2100×2400	(1500×2400)2	(1800×2400)2
<b>D<sub>y</sub>, дюйм</b>	—	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	(1/2)×2	(1/2)×2
<b>Масса корпуса, кг</b>	—	70	85	105	110	106	120	140	155	245	240	300	350	390	430	510	590

**Технические характеристики**

Кондиционер	Обозначение блока	Основные размеры, мм													Параметры					
		ширина, В	высота, Н	при влажности, %												насоса			привод клапана	
				65			85			95										
				С	D	X	масса*, кг	С	D	X	масса*, кг	С	D	X	масса*, кг	п, мин <sup>-1</sup>	N, Вт	U, В	N, Вт	U, В
КЦКП-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
КЦКП-3.15	060×069	600	690	575	100	475	23/44	575	200	475	26/50	675	300	575	28/58	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-5	090×069	900	690	575	100	475	29/60	575	200	475	33/69	675	300	575	39/84	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-6.3	120×069	1200	690	575	100	475	35/76	575	200	475	41/88	675	300	575	48/106	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-8-1	120×069	1200	690	575	100	475	35/76	575	200	475	41/88	675	300	575	48/106	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-8	090×098	900	980	575	100	475	39/84	575	200	475	46/100	675	300	575	56/129	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-10	120×090	1200	900	575	100	475	39/84	575	200	475	46/100	675	300	575	56/129	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-12.5	120×120	1200	1200	575	100	475	42/92	575	200	475	52/115	675	300	575	64/148	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-16	150×120	1500	1200	575	100	475	51/113	575	200	475	62/142	675	300	575	79/189	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-20	180×120	1800	1200	575	100	475	59/134	575	200	475	74/169	675	300	575	91/218	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-25	180×150	1800	1500	575	100	475	64/146	575	200	475	82/187	675	300	575	104/247	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-31.5	180×180	1800	1800	575	100	475	70/158	575	200	475	92/210	675	300	575	118/281	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-40	210×180	2100	1800	575	100	475	81/184	575	200	475	108/245	675	300	575	138/328	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-50	210×240	2100	2400	575	100	475	91/205	575	200	475	128/292	675	300	575	167/395	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-63	240×240	2100	2400	575	100	475	91/205	575	200	475	128/292	675	300	575	167/395	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-80	(150×240)×2	1500×2	2400	575	100	475	68/150×2	575	200	475	95/212×2	675	300	575	123/286×2	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-100	(180×240)×2	1800×2	2400	575	100	475	79/177×2	575	200	475	109/250×2	675	300	575	142/338×2	3000	120	220/380	6-12	220


**Примечание:**

- Обозначения: **С** — длина блока (без каплеуловителя), **D** — длина сотового оросителя, **X** — длина бака, **N** — мощность, **U** — напряжение.
- \* — сухая/мокрая

**Расход воды**

Размеры блока В×Н, дм	Расход воды при влажности, %					
	65		85		95	
	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм
060×069	2,8	3/8	4,0	3/8	5,7	1/2
090×098	4,0	3/8	5,7	1/2	7,0	1/2
120×069	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
120×090	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
120×120	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
150×120	8,0	1/2	9,0	1/2	13,3	1/2
180×120	9,0	1/2	11,4	1/2	16,0	1/2
180×150	11,4	1/2	13,3	1/2	16,0	1/2
180×180	11,4	1/2	16,0	1/2	18,0	1/2
210×180	13,3	1/2	18,0	1/2	23,0	1/2
210×240	16,0	1/2	18,0	1/2	26,5	1/2
150×240×2	11,3×2	1/2×2	16,0×2	1/2×2	18,0×2	1/2×2
180×240×2	11,4×2	1/2×2	16,0×2	1/2×2	23,0×2	1/2×2

**Блок-камера парового увлажнения**

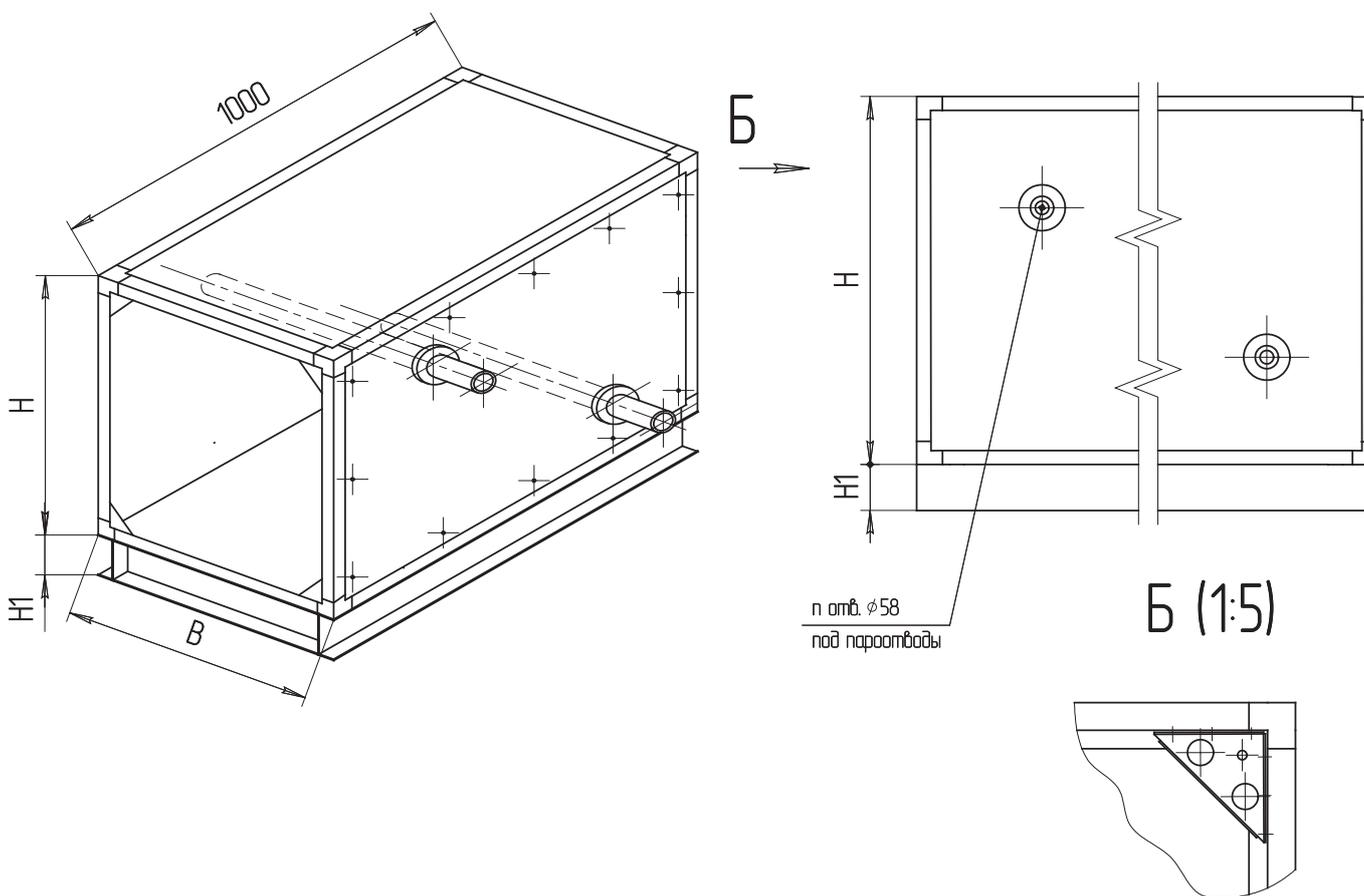

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг (L=1000)</b>	28	106	129	141	153	124	124	113	128	143	131	231	254	217	231	249	281

**Примечание:**


■ n – количество парораздатчиков устанавливаемых в секции паровлажнения определяется расчетом.

**Внимание!**

В зависимости от длины паропроводов, температуры воздуха и требуемой степени увлажнения, определенная часть пара, в виде конденсата, уходит в канализацию не создавая реального увлажненного эффекта. Масштаб таких потерь может составлять 5...25%, определяется расчетом.

**Парогенераторы**


**Схематическое устройство односекционного парогенератора**

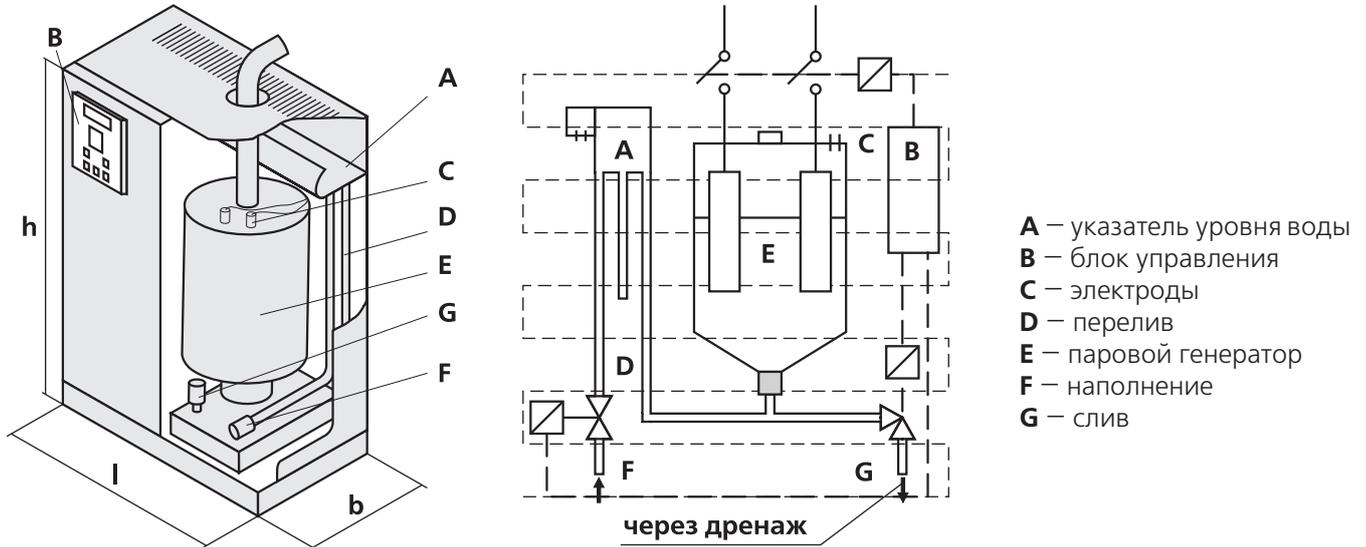

**Технические характеристики парогенераторов**


Параметр	Модель		
	Малая (UE08)	Средняя (UE015)	Большая (UE045)
l, мм	365	365	555
b, мм	275	275	360
h, мм	620	710	890
Масса сухая, кг	13,5	17	34
Паропроизводительность, кг/ч	1,5...8	10...15	25...45
Мощность, кВт	1,1...6	7,5...11,3	18,8...33,8
Напряжение, В	220/380	220/380	220/380
Кол-во выходов×диаметр, мм	1×30,0	1×30,0	2×30,0
Используемая вода	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая
Расход воды, л/ч	36	72	240

**Монтаж паро- и конденсатопроводов в камере пароувлажнения**

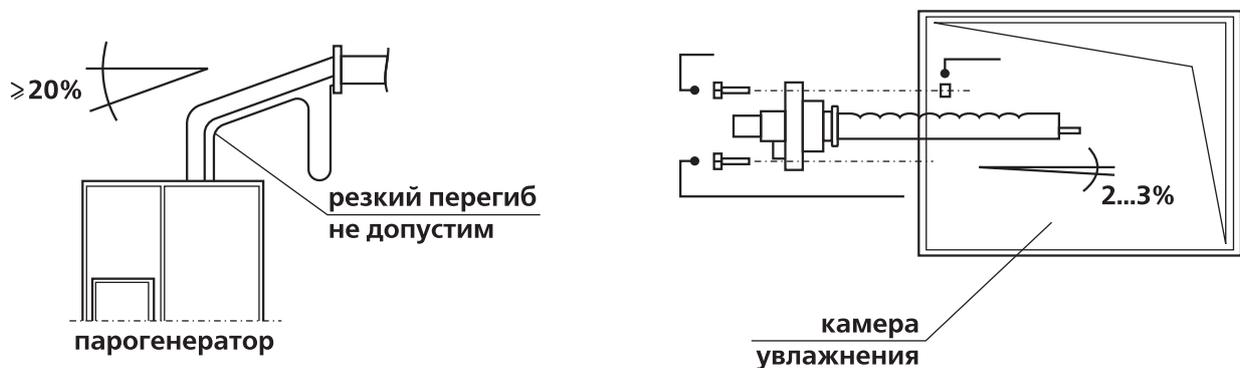


**1.1.8. Блоки вентиляторные**

**КЦКП - 1.6...8**

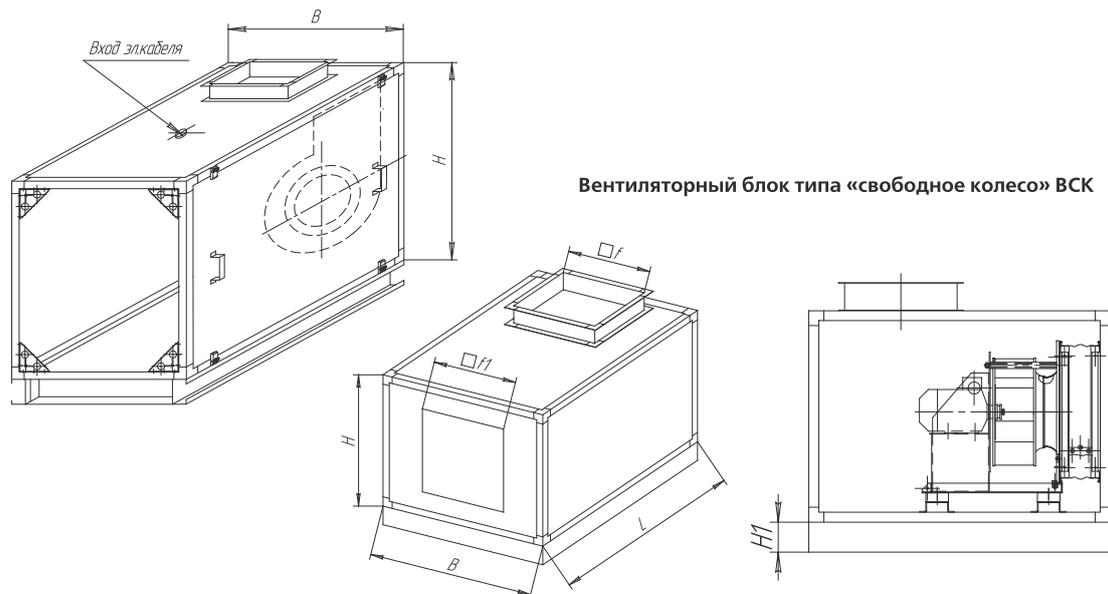

Вентиляторный блок типа «свободное колесо» ВСК

**КЦКП-10...100**

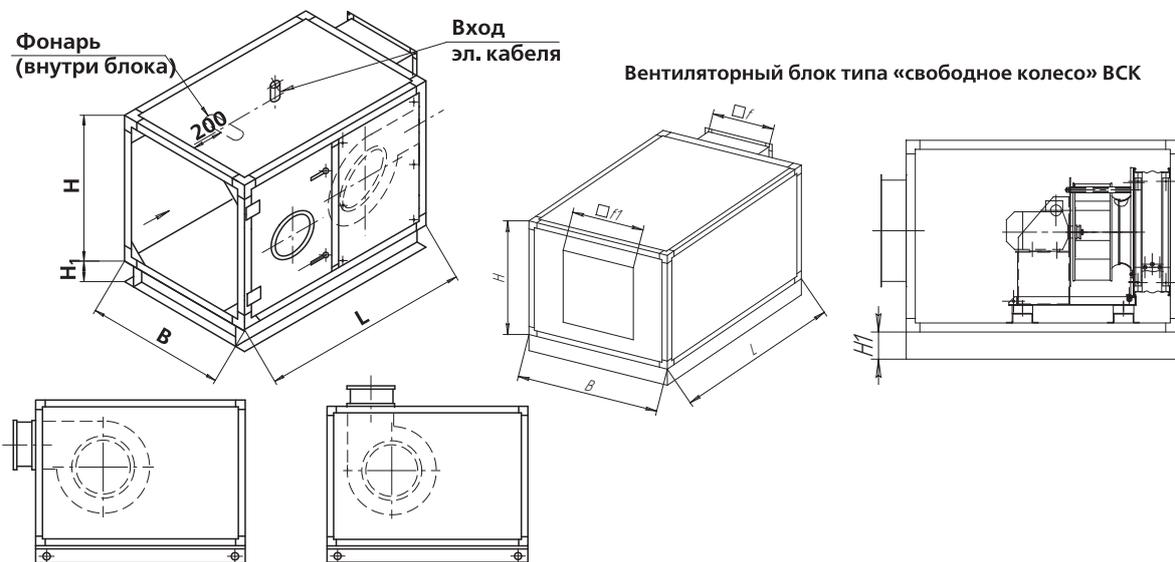


Вентиляторный блок типа «свободное колесо» ВСК

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
№ центробр. вентилятора	1,4-1,6	1,8-2,5	2,5-3,15	2,8-3,15	2,8-3,15	2,8-4,0	3,15-4,0	4,0-5,0	4,5-5,6	5-6,3	6,3-7,1	7,1	8,0-9,0	9,0	9,0; 10,0	10,0; 11,2	10,0; 12,5
№ вент. свобод. колесо ВСК-6, 9	2,5 3,15	3,55 4 4,5	4 4,5 5	4,5 5,6	4,5 5,6	4,5 5,6 6,3	6,3	7,1 8	7,1 8 9	8 9	8; 9; 10 11,2	8; 9; 10 11,2 12,5	10 11,2 12,5	—	—	—	—
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>L<sub>центр</sub><sup>***</sup></b>	800	1000	1000	1250	1250	1500	1500	1750	2000	2050	2250	2250	2450	2850	2850	3500	3500
<b>L<sub>вск</sub><sup>***</sup></b>	750	850	900	900	900	1000	1200	1200	1500	1500	1600	1800	1800	—	—	—	—
<b>L<sub>бл. с рез. двиг-м</sub></b>	—	1300	1400	1500	1500	1700	1700	2200	2500	2600	2250*	2250*	**	—	—	—	—
<b>Масса, кг</b>	35	65	120	165	195	190	225	275	385	430	540	1030	1250	1450	1500	1600	2200

**Примечание:**

- \* — для вентиляторов ВР 84-97-6,3 и ВР 84-97-7,1.
- \*\* — в зависимости от вентагрегата.
- \*\*\*Даны максимальные длины блоков. В зависимости от сочетания "вентилятор+двигатель" длина блока может быть меньше указанной в таблице.
- L<sub>центр</sub> — для центробежных вентиляторов.
- L<sub>вск</sub> — для вентиляторов типа «свободное колесо».
- Размер выходного отверстия уточняется по фактически установленному вентилятору.
- Аэродинамические характеристики вентиляторов и комплектация электродвигателями приведены в каталоге «Вентиляторные блоки каркасно-панельные».
- По направлению выхлопа возможны следующие исполнения блока — «выхлоп вдоль оси», «выхлоп вверх», «выхлоп вниз».

1.1.9. Блоки шумоглушения

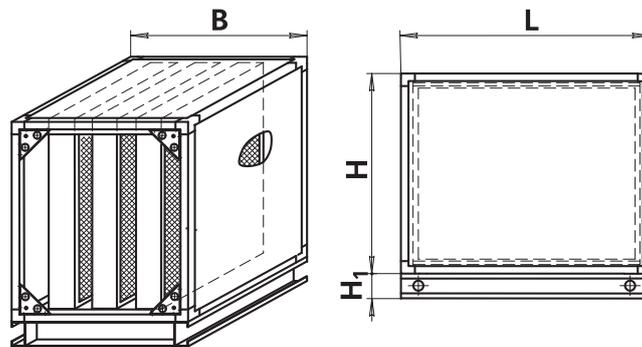

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	605; 1105; 1605; 2105							645; 1145; 1645; 2145							685; 1185; 1685; 2185		
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
Масса, кг (L=605)	31	41	48	51	52	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масса, кг (L=1105)	45	60	70	75	77	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масса, кг (L=1605)	80	90	105	110	115	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масса, кг (L=2105)	121	136	159	166	174	181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Масса, кг (L=645)	—	—	—	—	—	—	61	68	74	101	108	161	174	—	—	—	—
Масса, кг (L=1145)	—	—	—	—	—	—	90	100	110	150	160	240	260	—	—	—	—
Масса, кг (L=1645)	—	—	—	—	—	—	135	150	165	225	240	360	390	—	—	—	—
Масса, кг (L=2145)	—	—	—	—	—	—	204	226	249	339	361	541	586	—	—	—	—
Масса, кг (L=685)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	201	221	254
Масса, кг (L=1185)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	270	300	330	380
Масса, кг (L=1685)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	450	495	570
Масса, кг (L=2185)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	405	450	495	570

Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения


Типоразмер	Длина пластин I, м	Снижение уровня звуковой мощности, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
КЦКП-3.15	0,5	0,5	1,5	3,5	9	12	9	8	5,5
КЦКП-3.15	1	1	3	7	20	25	18	16	11
КЦКП-3.15	1,5	1	4	9	27	34	24	21	13
КЦКП-3.15	2	1,5	5	12	35	42	30	25	14
КЦКП-5...КЦКП-100	0,5	1,0	1,5	6	9	8	6	4,5	4
КЦКП-5...КЦКП-100	1	1,5	3	12	18	15	12	9	8
КЦКП-5...КЦКП-100	1,5	2	5	18	25	20	15	12	11
КЦКП-5...КЦКП-100	2	3	7	22	32	25	18	14	13

Примечание:

■ Дальнейший расчет шумовых характеристик – согласно стандартной методике

1.1.10. Камеры промежуточные

Используются при необходимости переформирования воздушного потока, изменения его направления, а также в обоснованных случаях для обслуживания соседнего оборудования в секциях кондиционеров (приточных камер).

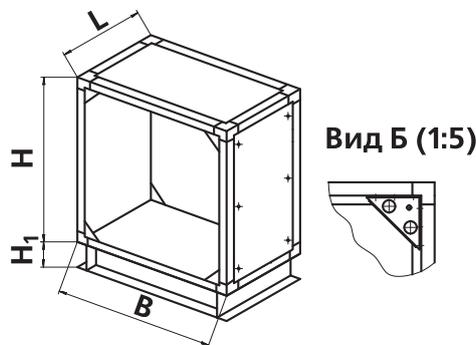

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	425	425	425	425	425	525	565	665	665	665	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	12	45	55	60	65	62	70	75	85	95	100	200	220	240	255	275	310

## 1.2. Северное исполнение общепромышленных КЦКП

Кондиционеры северного исполнения (КЦКП-С) предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Эти кондиционеры изготавливаются в трех модификациях:

- «01» — для обработки воздуха с температурой до минус 40 °С;
- «02» — для обработки воздуха с температурой до минус 50 °С;
- «03» — для обработки воздуха с температурой до минус 70 °С.

Кондиционеры северного исполнения отличаются от общепромышленных наличием на входе специально разработанных элементов конструкции:

- модификация «01» — на входе кондиционера установлен клапан северного исполнения Гермик-С с прогреваемыми лопатками и приводом. Далее следуют блоки КЦКП общепромышленного исполнения. Привязка клапана к кондиционеру определяется конкретным заказом;
- модификация «02» — на входе кондиционера установлен блок подготовки воздуха, включаю-


щий прогреваемый клапан Гермик-С, установленный внутри блока, и жидкостный или электрический теплообменник, работоспособный при температуре минус 50 °С. В блоке происходит нагрев воздушного потока с минус 50 °С до минус 40 °С. Каркас блока изготовлен из алюминиевого профиля, панели — из оцинкованной стали. Далее, как и в модификации «01», следуют блоки КЦКП общепромышленного исполнения;

- модификация «03» — на входе кондиционера устанавливается блок подготовки воздуха с двумя прогреваемыми клапанами Гермик-С, установленными внутри блока — на входе и на выходе, и жидкостным или электрическим воздухонагревателем. В блоке происходит подогрев воздуха с минус 70 °С до минус 40 °С. Каркас блока изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, внутренние стенки панелей выполнены из нержавеющей стали. Далее следуют блоки КЦКП общепромышленного исполнения.

**1.2.1. Модификация КЦКП -С «01»**

На входе в кондиционер устанавливается воздухозаборный клапан Гермик-С. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

**Клапан Гермик-С для кондиционеров КЦКП -С**

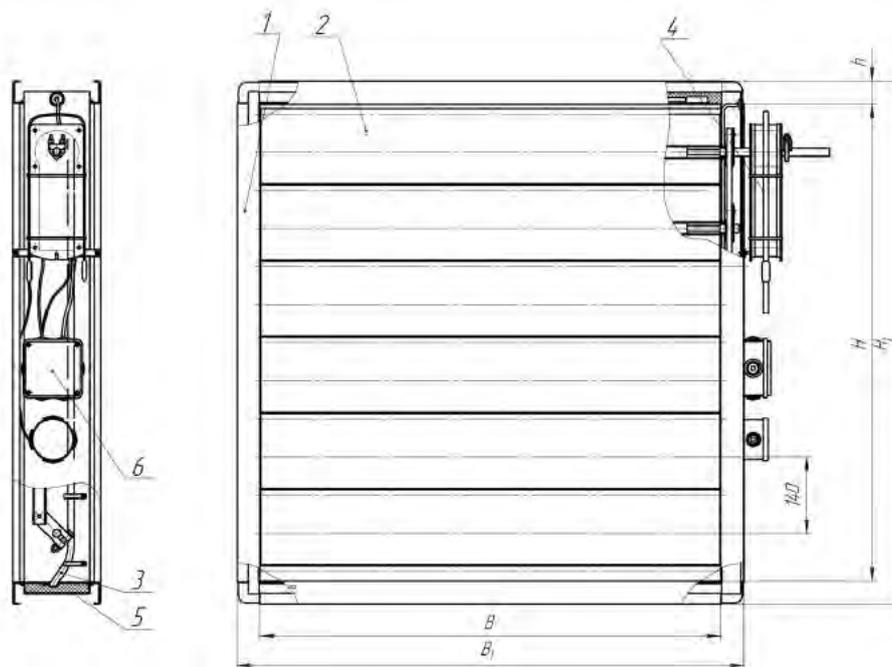

1 - корпус, 2 - створка, 3 - саморегулирующийся нагревательный кабель, 4 - исполнительный механизм, 5 - утеплитель, 6 - клемник.

**Габаритные, присоединительные и установочные размеры клапанов Гермик-С**


Номер клапана	Высота сечения клапана Н, мм	Ширина сечения клапана В, мм	Высота клапана Н1, мм	Ширина клапана В1, мм	Количество секций в клапане	Высота шинки h, мм	Тип привода				Количество приводов	Применяемость
							Открыто-закрыто		С пружинным возвратом			
							Плавное регулирование	Двух позиционный	Плавное регулирование	Двух позиционный		
1	315	570	360	635	нет	32,5	LM24(230)A-S R	LM24(230)A-S	LF 24-S R	LF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-1,6
2	595	550	680	635	нет	42,5	LM24(230)A-S R	LM24(230)A-S	LF 24-S R	LF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-3,15
3	595	850	680	935	нет	42,5	LM24(230)A-S R	LM24(230)A-S	LF 24-S R	LF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-5,0
4	595	1150	680	1235	нет	42,5	NM24(230)A-S R	NM24(230)A-S	NF 24-S R	NF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-6,3
5	595	1450	680	1535	нет	42,5	NM24(230)A-S R	NM24(230)A-S	NF 24-S R	NF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-8-1
6	875	850	960	935	нет	42,5	NM24(230)A-S R	NM24(230)A-S	NF 24-S R	NF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-8
7	875	1110	960	1195	нет	42,5	NM24(230)A-S R	NM24(230)A-S	NF 24-S R	NF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-10
8	1155	1110	1240	1195	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-12,5
9	1155	1410	1240	1495	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-16
10	1155	1710	1240	1795	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-20
11	1435	1710	1520	1795	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-25
12	1715	1710	1800	1795	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-31,5
13	1715	2010	1800	2095	нет	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	1	КЦКП-С1 (2 или 3)-40
14	2135	2070	2220	2155	2	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	2	КЦКП-С1 (2 или 3)-50
15	2135	2370	2220	2455	2	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	2	КЦКП-С1 (2 или 3)-63
16	2135	2970	2220	3055	2	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	4	КЦКП-С1 (2 или 3)-80
17	2135	3570	2220	3655	2	42,5	SM24(230)A-S R	SM24(230)A-S	AF 24-S R	AF 24(230)-S	4	КЦКП-С1 (2 или 3)-100

**1.2.2. Модификация КЦКП -С «02»**


На входе в кондиционер устанавливается блок подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев воздуха с -50 °С до -40 °С. Блок состоит из воздухо-

заборного клапана Гермик-С и теплообменника жидкостного или электрического. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

**Блок подготовки воздуха КЦКП -С -02 (жидкостный)**

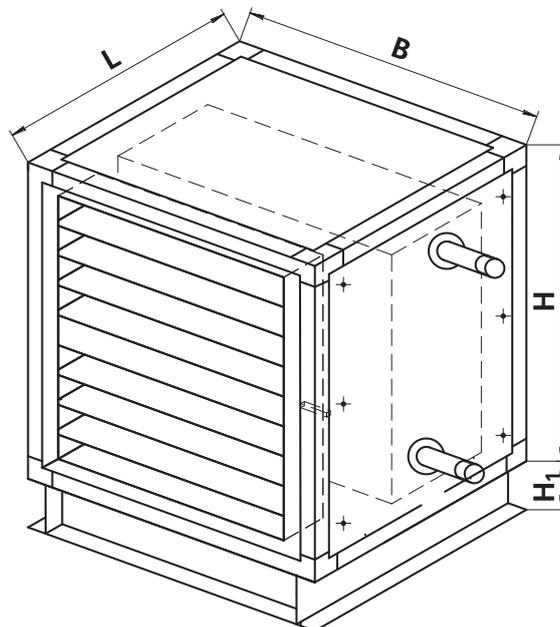

**Блок подготовки воздуха КЦКП -С -02 (электрический)**

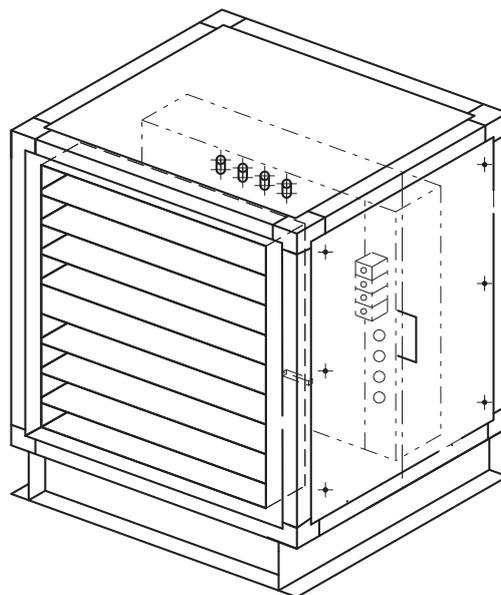


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1150	1150	1150	1150
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	24	52	66	86	102	102	127	109	157	183	216	248	283	326	363	440	468
<b>Кол. секций</b>	3																
<b>Напр. ТЭН, В</b>	220																
<b>Мощность одного ТЭН, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	1,28	1,28	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	Определяется исходными данными				
<b>Мощность эл. калориферов исп. «02», кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	83,0	76,0	97,0	118,8	152,4	188,0	205,0	292,0	Определяется исходными данными				
<b>Мощность эл. калориферов исп. «03», кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	124,0	103,0	135,0	178,2	244,0	282,0	307,8	356,0	Определяется исходными данными				

### 1.2.3. Модификация КЦКП -С «03»


На входе в кондиционер устанавливается блок подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев воздуха с минус 70°С до минус 40°С. Блок состоит из двух воздухозаборных клапанов Гермик-С, установ-

ленных на входе и выходе из блока и теплообменника жидкостного или электрического. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

#### Блок подготовки воздуха КЦКП -С-03 (жидкостный)

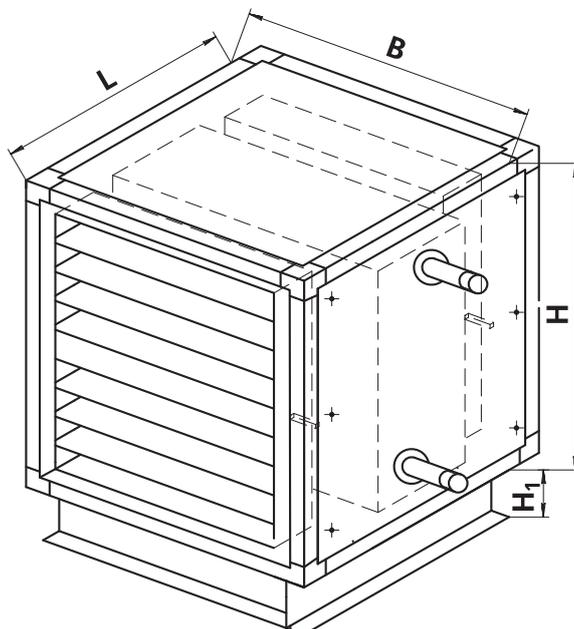

#### Блок подготовки воздуха КЦКП -С -03 (электрический)

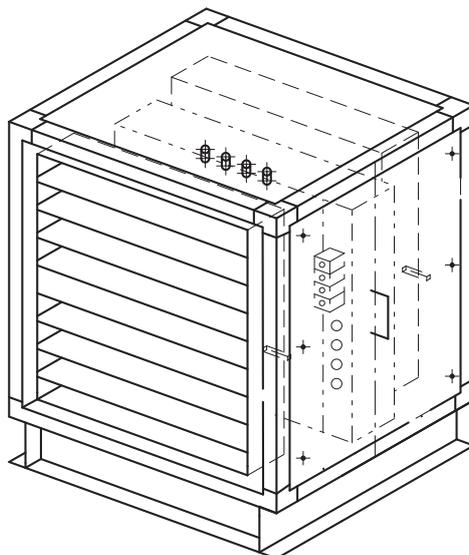

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8-1	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80	100
<b>В</b>	700	700	1000	1300	1600	1000	1300	1300	1600	1900	1900	1900	2200	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	450	800	800	800	800	1090	1090	1400	1400	1400	1700	2000	2000	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1150	1150	1150	1150
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	24	52	66	86	102	102	127	109	157	183	216	248	283	326	363	440	468
<b>Кол. секций</b>	3																
<b>Напр. ТЭН, В</b>	220																
<b>Мощность одного ТЭН, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	1,28	1,28	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	Определяется исходными данными				
<b>Мощность эл. калориферов исп. «02», кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	83,0	76,0	97,0	118,8	152,4	188,0	205,0	292,0	Определяется исходными данными				
<b>Мощность эл. калориферов исп. «03», кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	124,0	103,0	135,0	178,2	244,0	282,0	307,8	356,0	Определяется исходными данными				

## 2 СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Конструктивные особенности кондиционеров в специальном исполнении определены спецификой их использования.

### 2.1. Наружное (уличное) исполнение

Кондиционеры наружного исполнения (КЦКП-Н) применяются для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления промышленных и гражданских зданий, для которых отсутствует возможность внутреннего размещения оборудования.


Кондиционеры наружного исполнения располагают либо на специальных площадках, расположенных вне здания, либо на крыше здания.

Уличный кондиционер имеет следующие особенности:

- снабжен плоской крышей для защиты от осад-

ков;

- на входе в кондиционер установлен защитный козырек с решеткой или сеткой, предохраняющей от осадков и посторонних предметов;
- наружные поверхности кондиционера окрашены влагостойкой эпоксидной порошковой краской;
- все стыки между углами, несъемными панелями и алюминиевым профилем каркаса дополнительно герметизируются снаружи;
- все кондиционеры устанавливаются на раму.

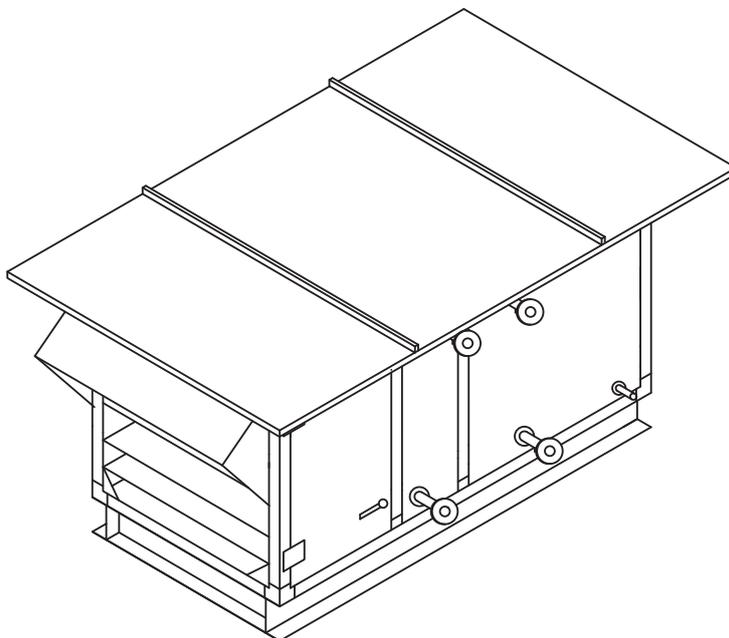

### 2.2. Гигиеническое исполнение

Кондиционеры гигиенического исполнения (КЦКП-Г) предназначены для использования в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, к которым предъявляются специальные требования по гигиеническому состоянию внутренних поверхностей кондиционеров, а также повышенные требования к теплу и шумоизоляции.

Основные требования:

- возможность регулярной чистки и дезинфекции всех внутренних поверхностей кондиционера;
- материалы деталей должны быть экологически чистыми и инертными к промывочным и дезинфицирующим растворам;

- внутренние полости кондиционера должны быть гладкими с минимальным количеством выступов и полостей, способствующих накоплению различных загрязнений;
- возможность демонтажа внутренних элементов конструкции через двери или съемные панели;
- материалы и покрытия внутренних частей кондиционера не должны накапливать статическое электричество.

Кондиционеры гигиенического исполнения могут устанавливаться в зданиях и помещениях медицинских учреждений, на фармацевтических произ-

водства и объектах пищевой, в частности, мясомолочной промышленности, в ресторанах, кафе и т.п.

Эти кондиционеры также могут использоваться в чистых производствах электронной промышленности, точной механики, приборостроения и других с аналогичными требованиями

Для кондиционеров КЦКП-1.6...45 каркас изготавливается из алюминиевого профиля №50, толщина боковых панелей кондиционера составляет 46 мм, пол и потолок – 70 мм. В качестве материала теплоизоляции боковых панелей используется пенополиуретановый заливочный материал, для потолка и пола – базальтовое микроультрасупертонкое волокно

Для КЦКП-50...100 при изготовлении каркаса применяют профиль №70, все панели имеют толщину 50 мм и заполняются пенополиуретановым заливочным материалом, а в технически обоснованных случаях – базальтовым микроультрасупертонким волокном.

До КЦКП-45 кондиционеры состоят как из отдельных функциональных блоков, так и из моно-

блоков, выполняющих две и более операции по обработке воздуха. В составе КЦКП-50 и выше только функциональные блоки.

Все кондиционеры устанавливаются на раму.

В зависимости от требований заказчика внутренние стенки панелей и внутренние детали изготавливаются либо из нержавеющей стали, либо из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Внешние стенки панелей изготавливаются из оцинкованной стали без покрытия или с покрытием порошковой краской (цвет RAL), каркас изготавливается из алюминиевого профиля

КЦКП-Г могут быть выполнены в наружном исполнении с крышей и козырьком

Кондиционеры гигиенического исполнения имеют северные модификации «01», «02» и «03» аналогичные описанным в разделе 1.2, но выполнены с учетом специфики назначения.

### 2.3. Функциональные блоки «КЦКП-Н» и «КЦКП-Г»


Внешний вид и габаритные размеры блоков кондиционеров в наружном и гигиеническом исполнении практически идентичны, поэтому в последую-

щих пунктах раздела отсутствует разделение по исполнению.

#### 2.3.1. Блоки воздухоприемные и смесительные

##### Передние панели с клапаном

##### КЦКП -50... 100

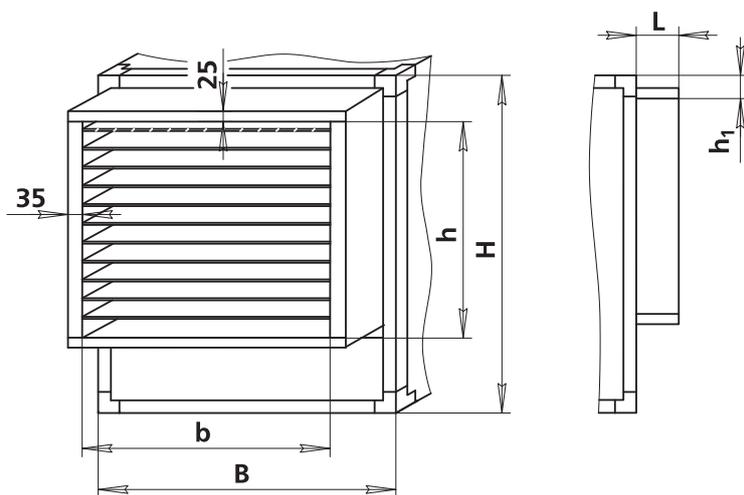


Размер, мм	50	63	80	100
<b>B</b>	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	170	170	170	170
<b>b</b>	2070	2370	2970	3570
<b>h</b>	2135	2135	2135	2135
<b>h<sub>1</sub></b>	97,5	97,5	97,5	97,5
<b>Масса, кг</b>	145	175	205	255

**Примечание:**


■ в КЦКП-1.6...45 используются встроенные клапаны.

**Блоки с вертикальным клапаном**

**КЦКП - 1.6...45**

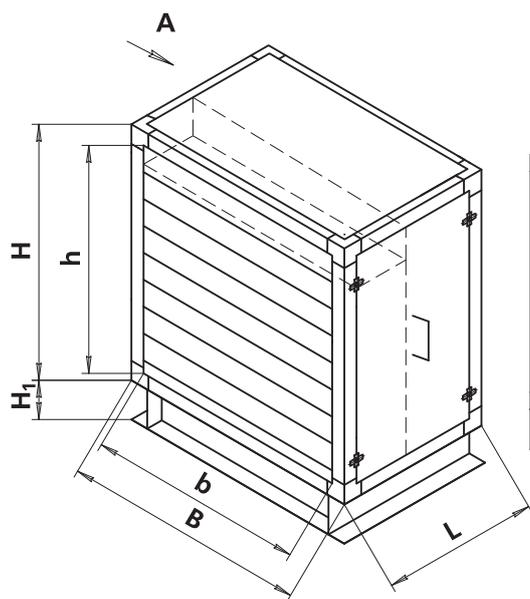


**КЦКП-50...100**

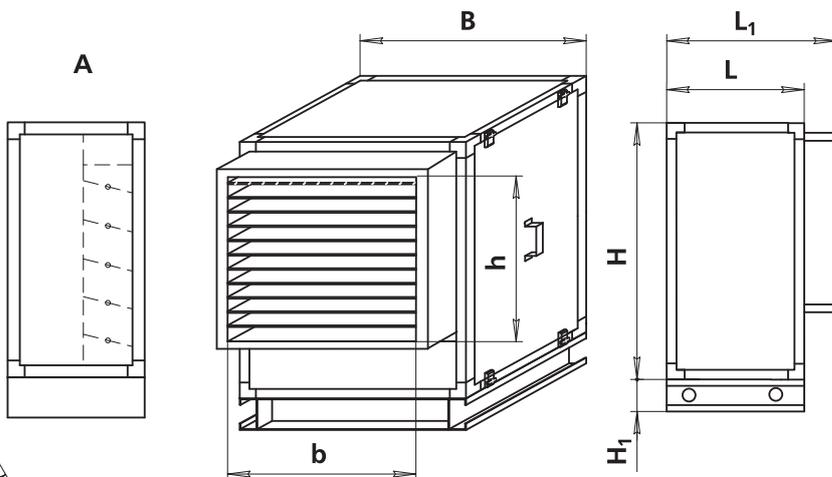

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>L</b>	465	465	465	465	565	665	665	665	665	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>h</b>	405	750	750	750	960	960	1270	1270	1570	1570	1880	2190	2135	2135	2135	2135
<b>L<sub>1</sub></b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180	1180	1180	1180
<b>b</b>	640	640	940	1240	915	1220	1220	1525	1525	1725	1725	2025	2070	2370	2970	3570
<b>Масса, кг</b>	25	45	50	60	65	85	105	115	130	170	320	370	420	525	580	680

**Блоки с горизонтальным клапаном**


**КЦКП - 1.6...100**

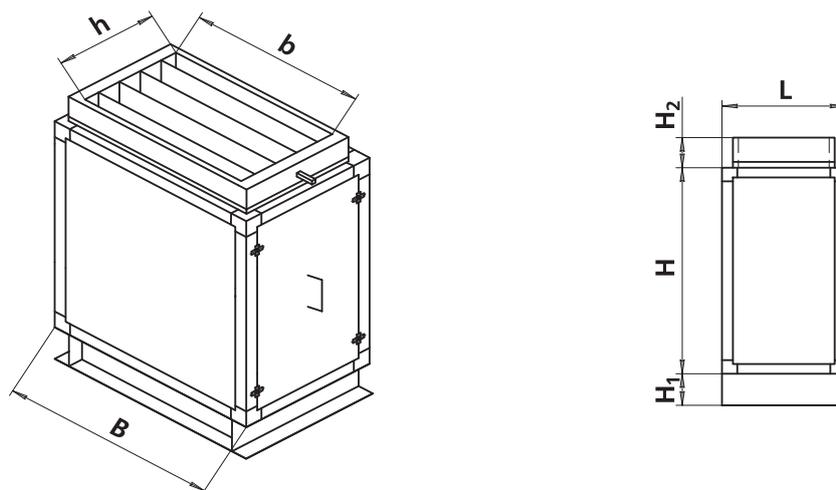


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>H<sub>2</sub></b>	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	200	200	200	200
<b>L</b>	465	465	465	465	565	665	665	665	665	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>h</b>	310	310	310	310	410	410	510	510	510	610	710	710	875	875	875	875
<b>b</b>	565	565	865	1165	840	1145	1145	1450	1450	1725	1725	2025	2070	2370	2970	3570
<b>Масса, кг</b>	25	45	50	60	65	85	105	115	130	170	320	370	420	525	580	680

**Блоки с двумя клапанами**

**КЦКП - 1.6...45**

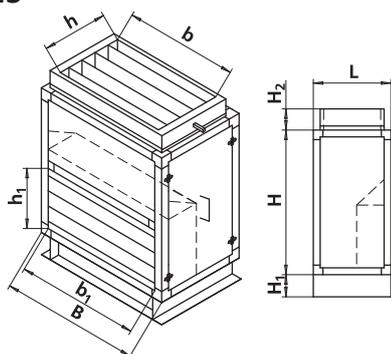

**КЦКП - 0...100**

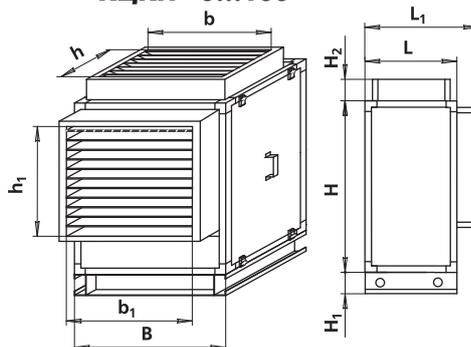

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	465	465	465	465	565	565	665	665	665	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>L<sub>1</sub></b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1180	1180	1180	1180
<b>h<sub>1</sub></b>	400	400	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800	875	875	875	875
<b>b<sub>1</sub></b>	640	640	940	1240	915	1220	1220	1525	1525	1860	1860	2150	2070	2370	2970	3570
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>H<sub>2</sub></b>	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	200	200	200	200
<b>b</b>	565	565	865	1165	915	1220	1220	1525	1525	1860	1860	2260	2070	2370	2970	3570
<b>h</b>	310	310	310	310	410	410	510	510	610	610	710	710	875	875	875	875
<b>Масса, кг</b>	23	53	55	65	75	90	115	130	150	190	330	380	440	535	600	700


**Примечание:**

■ в КЦКП-1.6 клапаны устанавливаются снаружи.

**2.3.2. Блоки фильтров**

**Блоки ячеяковых фильтров**

**КЦКП - 1.6...100**

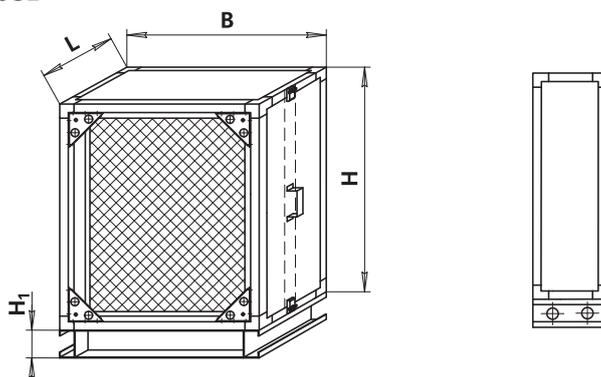

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	360	360	360	360	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	400	400
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>d, дюйм</b>	1	1	1	1	1 1/4	1 1/4	1 1/4	фланец								
<b>l</b>	симметрично L в зависимости от количества рядов трубок															
<b>Давление раб., МПа</b>	1,6															
<b>Тип фильтра/Класс фильтрации</b>	ФВП-I / G3; ФВП-III / G3; ФВП-Мет-II / G2; ФВКас-III / G3															
<b>Масса, кг</b>	28	53	80	83	93	115	99	143	166	196	225	257	296	330	400	425



**Технические характеристики**

Показатель	Фильтры							
	ФВП-I		ФВП-III	ФВП-Мет-II		ФВКас-III		
	G3		G3	G2		G3	G4	G5
Начальное аэродинамическое сопротивление, Па, (кгс/м2)	40		108	30		22	27	59
Конечное аэродинамическое сопротивление, Па, (кгс/м2)	130		250	250		250	250	250
Средняя эффективность очистки по весу, %	90-95		58	60-65		80	90	95
Фильтрующий материал	стекловолоконный материал		винилпластиковые сетки	металлические сетки		гофрированный полиэстер		
Марка фильтра	ФВП-I-XX-48-G3		ФВП-III-XX-32-G3	ФВП-Мет-II-XX-48-G2		ФВП-МФВКас-III - XX-48-G3(G4,G5)		

в марке фильтра "XX" ..код габаритов ячейки: 66-592x592 мм, 36-287x592 мм, 33-287x287 мм

**Блоки карманных фильтров**

**КЦКП - 1.6...100**

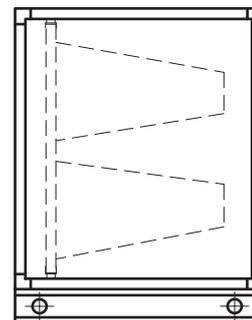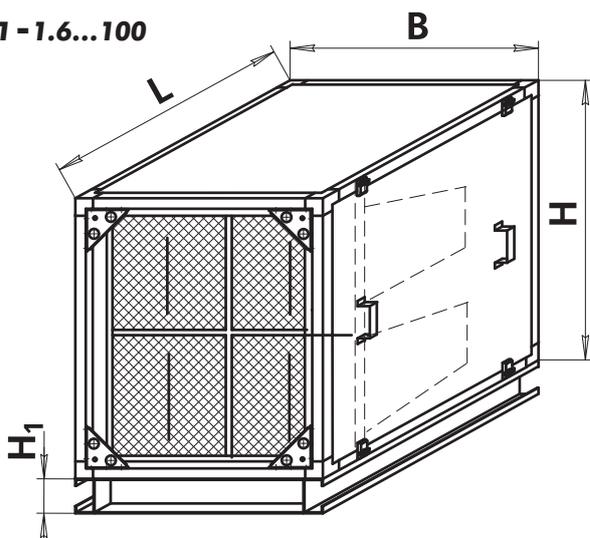

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	1105	1105	1105	1105
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Класс фильтрации</b>	G3...F9															
<b>Масса, кг</b>	38	70	82	85	90	106	125	150	165	180	280	340	380	400	450	520

**Технические характеристики**

кондиционер	марка фильтра	класс	кл-во, шт	площадь, м <sup>2</sup>	марка фильтра	класс	кл-во, шт	площадь, м <sup>2</sup>
КЦКП-1,6	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
КЦКП-3,15	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
КЦКП-5	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
КЦКП-6,3	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-8-1	ФВК-36-360-3-G		1	1,1	ФВК-36-600-3-G		1	2,2
	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-8	ФВК-33-360-3-G		1	1,1	ФВК-33-600-3-G		1	2,2
	ФВК-36-360-3-G		2	2,2	ФВК-36-600-3-G		2	4,4
КЦКП-10	ФВК-66-360-6-G		1	2,2	ФВК-66-600-6-G		1	4,4
	ФВК-36-360-3-G		2	2,2	ФВК-36-600-3-G		2	4,4
КЦКП-10	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
	ФВК-66-360-6-G		2	4,4	ФВК-66-600-6-G		2	8,8
КЦКП-12,5	ФВК-66-360-6-G	G4,	4	8,8	ФВК-66-600-6-G	F7,	4	17,6
КЦКП-16	ФВК-36-360-3-G	F5,	2	2,2	ФВК-36-600-3-G	F8,	2	4,4
	ФВК-66-360-6-G	F6	4	8,8	ФВК-66-600-6-G	F9	4	17,6
КЦКП-20	ФВК-66-360-6-G		6	13,2	ФВК-66-600-6-G		6	26,4
КЦКП-25	ФВК-36-360-3-G		3	3,3	ФВК-36-600-3-G		3	6,6
	ФВК-66-360-6-G		6	13,2	ФВК-66-600-6-G		6	26,4
КЦКП-31,5	ФВК-66-360-6-G		9	19,8	ФВК-66-600-6-G		9	39,6
КЦКП-40	ФВК-36-360-3-G		3	3,3	ФВК-36-600-3-G		3	6,6
	ФВК-66-360-6-G		9	19,8	ФВК-66-600-6-G		9	39,6
КЦКП-50	ФВК-36-360-3-G		4	4,4	ФВК-36-600-3-G		4	8,8
	ФВК-66-360-6-G		12	26,4	ФВК-66-600-6-G		12	52,8
КЦКП-63	ФВК-66-360-6-G		16	35,2	ФВК-66-600-6-G		16	70,4
КЦКП-80	ФВК-66-360-6-G		20	44	ФВК-66-600-6-G		20	88
КЦКП-100	ФВК-66-360-6-G		24	52,8	ФВК-66-600-6-G		24	105,6

Фильтры G4, F5, F6 выполнены с длиной карманов 360 мм, фильтры F7, F8, F9-600 мм.

Фильтры ФВК-66 выполнены с 6-ю карманами, 592x592 мм.


Фильтры ФВК-36 выполнены с 3-мя карманами, 287x592 мм, фильтры ФВК-33 с 3-мя карманами, 287x287 мм.

Рамки всех карманных фильтров выполняют шириной 25 мм.

**2.3.3. Блоки воздухонагревателя**


**Блоки воздухонагревателей водяные**

**КЦКП - 1.6...100**

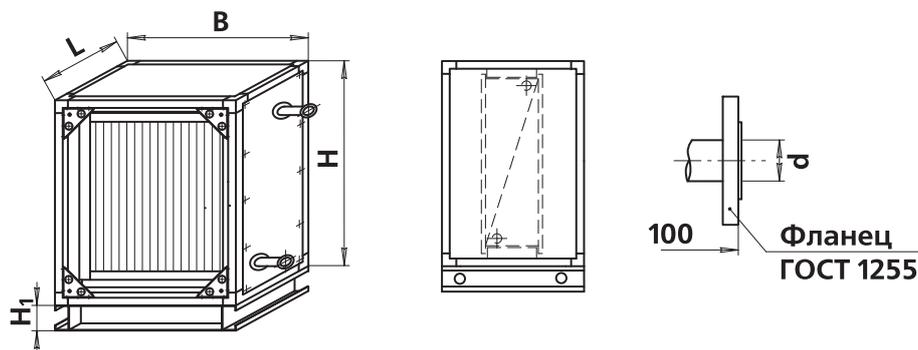

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>В</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	360	360	360	360	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	400	400
<b>Н<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>d, дюйм</b>	определяется заводом															
<b>l</b>	симметрично L в зависимости от количества рядов трубок															
<b>Давление раб., МПа</b>	1,6															
<b>Масса, кг</b>	28	53	80	83	93	115	99	143	166	196	225	257	296	330	400	425

**Исполнение с обводным каналом**

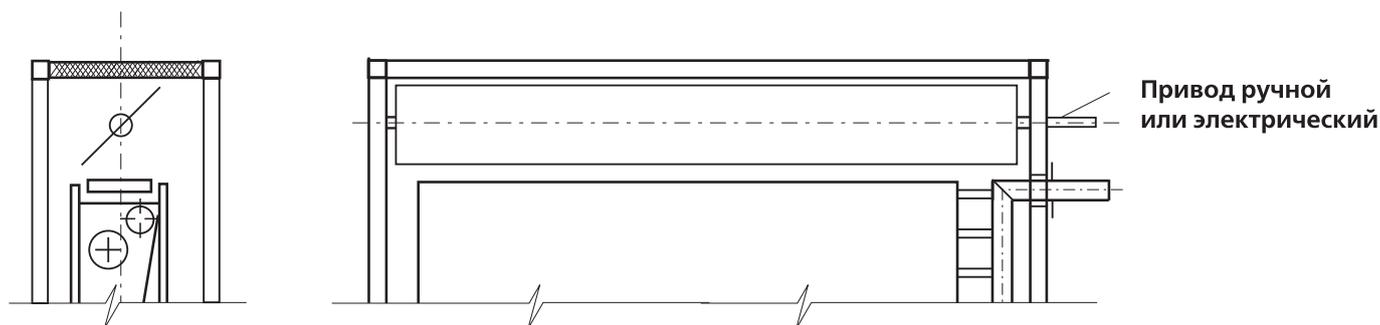

## Технические характеристики

### Без обводного канала

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм			Мощность, кВт, не более
		фронтальное сечение		шаг пластин	
		длина трубок	высота трубной решетки		
КЦКП-1.6	BHB243.1-043-030-c-d,d-ff-e	430	300	1,8...4,2	45
КЦКП-3.15	BHB243.1-043-065-c-d,d-ff-e	430	650	1,8...4,2	80
КЦКП-5	BHB243.1-073-065-c-d,d-ff-e	730	650	1,8...4,2	120
КЦКП-6.3	BHB243.1-103-065-c-d,d-ff-e	1030	650	1,8...4,2	160
КЦКП-8	BHB243.1-072-085-c-d,d-ff-e	720	850	1,8...4,2	200
КЦКП-10	BHB243.1-102-085-c-d,d-ff-e	1020	850	1,8...4,2	240
КЦКП-12.5	BHB243.1-102-115-c-d,d-ff-e	1020	1150	1,8...4,2	320
КЦКП-16	BHB243.1-133-115-c-d,d-ff-e	1330	1150	1,8...4,2	400
КЦКП-20	BHB243.1-133-145-c-d,d-ff-e	1330	1450	1,8...4,2	500
КЦКП-25	BHB243.1-166-145-c-d,d-ff-e	1660	1450	1,8...4,2	650
КЦКП-31.5	BHB243.1-166-175-c-d,d-ff-e	1660	1750	1,8...4,2	800
КЦКП-45	BHB243.1-196-200-c-d,d-ff-e	1960	2000	1,8...4,2	980
КЦКП-50	BHB243.1-185-200-c-d,d-ff-e	1850	2000	1,8...4,2	1200
КЦКП-63	BHB243.1-223-200-c-d,d-ff-e	2230	2000	1,8...4,2	1400
КЦКП-80	BHB243.1-275-200-c-d,d-ff-e	2750	2000	1,8...4,2	1800
КЦКП-100	2xBHB243.1-163-200-c-d,d-ff-e	1630x2	2000	1,8...4,2	2200

### С обводным каналом


Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм				с, шт	Мощность, кВт, не более	N, шт
		фронтальное сечение			шаг пластин			
		длина трубок	высота трубной решетки	размер обводного канала				
КЦКП-1.6	BHB243.1-043-025-c-d,d-ff-e	430	250	100x580	1,8...4,2	1..4	40	1
КЦКП-3.15	BHB243.1-043-045-c-d,d-ff-e	430	450	100x580	1,8...4,2	1..4	75	1
КЦКП-5	BHB243.1-073-045-c-d,d-ff-e	730	450	100x780	1,8...4,2	1..4	110	1
КЦКП-6.3	BHB243.1-103-045-c-d,d-ff-e	1030	450	100x1180	1,8...4,2	1..4	150	1
КЦКП-8	BHB243.1-072-065-c-d,d-ff-e	720	650	160x910	1,8...4,2	1..4	190	1
КЦКП-10	BHB243.1-102-065-c-d,d-ff-e	1020	650	160x1145	1,8...4,2	1..4	230	1
КЦКП-12.5	BHB243.1-102-095-c-d,d-ff-e	1020	950	160x1145	1,8...4,2	1..4	310	1
КЦКП-16	BHB243.1-133-095-c-d,d-ff-e	1330	950	160x1450	1,8...4,2	1..4	390	1
КЦКП-20	BHB243.1-133-115-c-d,d-ff-e	1330	1150	260x1450	1,8...4,2	1..4	490	2
КЦКП-25	BHB243.1-166-115-c-d,d-ff-e	1660	1150	260x1785	1,8...4,2	1..4	640	2
КЦКП-31.5	BHB243.1-166-145-c-d,d-ff-e	1660	1450	260x1785	1,8...4,2	1..4	790	2
КЦКП-45	BHB243.1-196-160-c-d,d-ff-e	1960	1600	360x2085	1,8...4,2	1..4	970	3
КЦКП-50	BHB243.1-185-160-c-d,d-ff-e	1850	1600	400x2080	1,8...4,2	1..4	1200	4
КЦКП-63	BHB243.1-223-160-c-d,d-ff-e	2230	1600	400x2380	1,8...4,2	1..4	1400	4
КЦКП-80	BHB243.1-275-160-c-d,d-ff-e	2750	1600	400x3000	1,8...4,2	1..4	1800	4
КЦКП-100	2xBHB243.1-163-160-c-d,d-ff-e	1630x2	1600	400x3600	1,8...4,2	1..4	2200	4

#### Примечание:

- с – Число рядов трубок по ходу воздуха, шт
- N – Кол-во лопаток клапана УВК в обводном канале, шт
- \* В обозначении:
  - с – число рядов трубок;
  - d, d – шаг расположения пластин;
  - ff – приведенное число ходов – определяется расчетом;
  - e – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.
- \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С и воздуха минус 26° С.

**Блоки воздухонагревателей паровые**

**КЦКП - 1.6...100**

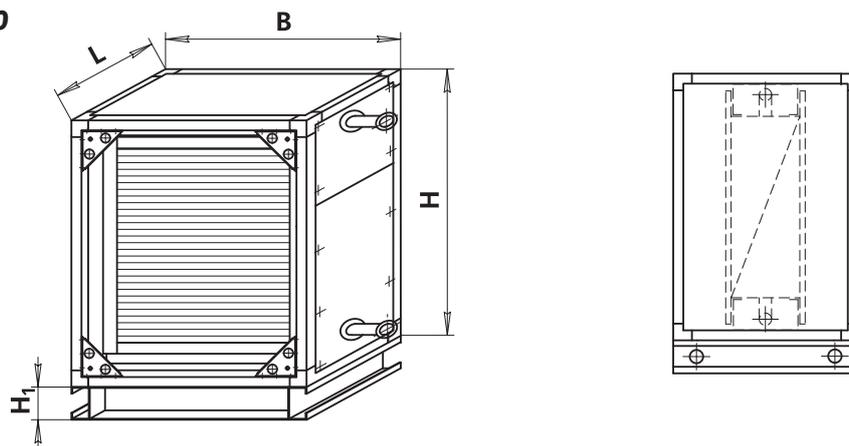

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	—	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	—	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	—	360	360	360	420	420	420	420	420	420	420	420	400	400	400	400
<b>H<sub>1</sub></b>	—	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>D</b>	—	56	56	56	56	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2	80×2
<b>Давление раб., МПа</b>	—	1,2														
<b>Масса, кг</b>	—	53	80	83	93	99	115	143	166	196	225	257	296	330	400	425

**Технические характеристики**

**Без обводного канала**

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм			с, шт	Мощность, кВт, не более
		фронтальное сечение		шаг пластин		
		длина трубок	высота трубной решетки			
КЦКП-1.6	—	—	—	—	—	—
КЦКП-3.15	ВНП243.1-045-055-c-d,d-ff-e	450	550	1,8...4,2	1...4	110
КЦКП-5	ВНП243.1-045-085-c-d,d-ff-e	450	850	1,8...4,2	1...4	170
КЦКП-6.3	ВНП243.1-045-115-c-d,d-ff-e	450	1150	1,8...4,2	1...4	220
КЦКП-8	ВНП243.1-065-075-c-d,d-ff-e	650	750	1,8...4,2	1...4	300
КЦКП-10	ВНП243.1-065-105-c-d,d-ff-e	650	1050	1,8...4,2	1...4	350
КЦКП-12.5	ВНП243.1-096-105-c-d,d-ff-e	960	1050	1,8...4,2	1...4	450
КЦКП-16	ВНП243.1-096-135-c-d,d-ff-e	960	1350	1,8...4,2	1...4	550
КЦКП-20	ВНП243.1-120-135-c-d,d-ff-e	1200	1350	1,8...4,2	1...4	700
КЦКП-25	ВНП243.1-120-170-c-d,d-ff-e	1200	1700	1,8...4,2	1...4	850
КЦКП-31.5	ВНП243.1-152-170-c-d,d-ff-e	1520	1700	1,8...4,2	1...4	1050
КЦКП-45	ВНП243.1-182-200-c-d,d-ff-e	1820	2000	1,8...4,2	1...4	1300
КЦКП-50	ВНП243.1-180-200-c-d,d-ff-e	1800	2000	1,8...4,2	1...4	1500
КЦКП-63	ВНП243.1-180-200-c-d,d-ff-e	1800	2000	1,8...4,2	1...4	1700
КЦКП-80	2×ВНП243.1-180-150-c-d,d-ff-e	1800	1500×2	1,8...4,2	1...4	2200
КЦКП-100	2×ВНП243.1-180-175-c-d,d-ff-e	1800	1750×2	1,8...4,2	1...4	2800

**С обводным каналом**

Кондиционер	Обозначение воздухонагревателя*	Размеры, мм				с, шт	Мощность, кВт, не более	N, шт
		фронтальное сечение			шаг пластин			
		длина трубок	высота трубной решетки	размер обводного канала				
КЦКП-1.6	—	—	—	—	—	—	—	
КЦКП-3.15	ВНП243.1-030-055-c-d,d-l-e	300	550	100×580	1,8...4,2	1...4	60	1
КЦКП-5	ВНП243.1-030-085-c-d,d-l-e	300	850	100×780	1,8...4,2	1...4	100	1
КЦКП-6.3	ВНП243.1-030-115-c-d,d-l-e	300	1150	100×1180	1,8...4,2	1...4	180	1
КЦКП-8	ВНП243.1-049-075-c-d,d-l-e	490	750	160×910	1,8...4,2	1...4	250	1
КЦКП-10	ВНП243.1-049-105-c-d,d-l-e	490	1050	160×1215	1,8...4,2	1...4	300	1
КЦКП-12.5	ВНП243.1-080-105-c-d,d-l-e	800	1050	160×1145	1,8...4,2	1...4	400	1
КЦКП-16	ВНП243.1-080-135-c-d,d-l-e	800	1350	160×1450	1,8...4,2	1...4	500	1
КЦКП-20	ВНП243.1-104-135-c-d,d-l-e	1040	1350	160×1450	1,8...4,2	1...4	650	1


Кондиционер	Обозначение воздуонагревателя*	Размеры, мм				с, шт	Мощность, кВт, не более	N, шт
		фронтальное сечение			шаг пластин			
		длина трубок	высота труб- ной решетки	размер обвод- ного канала				
КЦКП-25	ВНП243.1-094-170-с-d,d-l-e	940	1700	260×1785	1,8...4,2	1...4	800	2
КЦКП-31.5	ВНП243.1-126-170-с-d,d-l-e	1260	1700	260×1785	1,8...4,2	1...4	1000	2
КЦКП-45	ВНП243.1-156-200-с-d,d-l-e	1560	2000	260×2085	1,8...4,2	1...4	1200	2
КЦКП-50	ВНП243.1-140-200-с-d,d-l-e	1400	2000	200×2080	1,8...4,2	1...4	1400	2
КЦКП-63	ВНП243.1-140-200-с-d,d-l-e	1400	2000	200×2380	1,8...4,2	1...4	1600	2
КЦКП-80	2×ВНП243.1-140-150-с-d,d-l-e	1400	1500×2	200×3000	1,8...4,2	1...4	2000	2
КЦКП-100	2×ВНП243.1-140-175-с-d,d-l-e	1400	1750×2	200×3600	1,8...4,2	1...4	2600	2

**Примечание:**

- с – Число рядов трубок по ходу воздуха, шт
- N – Кол-во лопаток клапана УВК в обводном канале, шт
- \* В обозначении:
  - с – число рядов трубок;
  - d, d – шаг расположения пластин;
  - ff – приведенное число ходов – определяется расчетом;
  - e – исполнение (прав., лев.) – задается заказчиком.
- \*\* Рассчитаны при номинальной воздухопроизводительности, температуре теплоносителя 150° С и воздуха минус 26° С.

**Блоки воздуонагревателей электрические**


**КЦКП - 1.6...100**

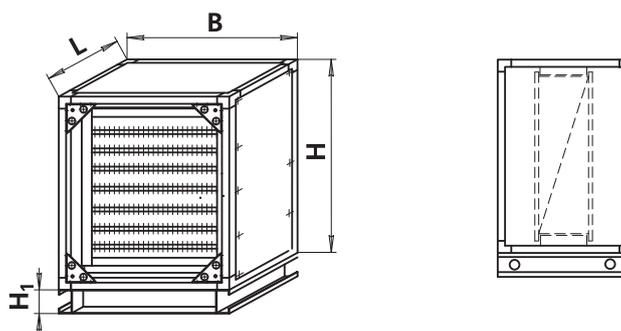

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>В</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	460	460	460	460
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	29	57	71	91	102	127	109	157	183	216	248	283	326	363	440	468
<b>Кол. секций</b>	3															
<b>Напр. ТЭН, В</b>	220															
<b>Мощность одного ТЭН, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	2,31	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	Определяется исходными данными				
<b>Мощность однорядных эл. калориферов, кВт</b>	6,75	13,5	23,0	32,4	41,6	43,2	59,4	76,2	94,0	119,7	146,4	Определяется исходными данными				
<b>Мощность двухрядных эл. калориферов, кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	83,2	97,2	118,8	152,4	188,0	239,4	290,7	Определяется исходными данными				
<b>Мощность трехрядных эл. калориферов, кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	124,8	135,0	178,2	244,5	282,0	359,0	439,0	Определяется исходными данными				


**2.3.4. Блоки воздухоохлаждателей жидкостные**

**КЦКП - 1.6...100**

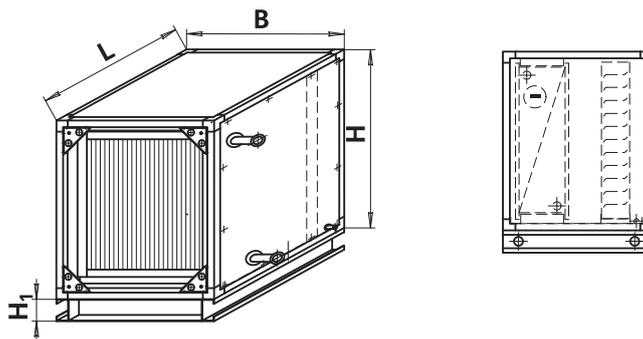


Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	730	730	730	730	700	700	700	700	700	700	700	700	740	740	740	740
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Давление раб., МПа</b>	1,6															
<b>Масса, кг</b>	32	62	79	98	123	139	145	188	216	246	275	317	356	390	460	485


**Устройство дренажа**

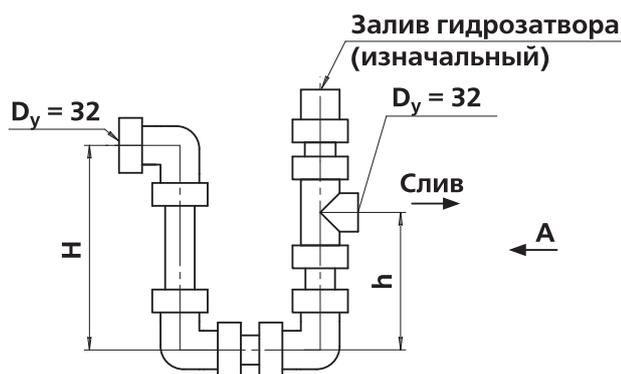

**A - Рис.1**



**A - Рис.2**

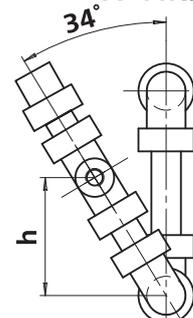

Марка сифона	Полное давление вентилятора, Па	h, мм	H, мм	Рис.
СФ-32/6	менее 600	197	182	2
СФ-32/6-10	600...1000	117	242	1
СФ-32/10-14	1000...1400	137	302	1
СФ-32/14-18	1400...1800	157	362	1
СФ-32/18-22	1800...2200	177	422	1

Каждый кондиционер с воздухоохладителем комплектуется сифоном (гидрозатвором), обеспечивающим слив конденсата в дренажную систему.

Пример обозначения сифона при заказе: **Сифон СФ-32/6-10.**


**2.3.5. Блоки воздухоохлаждателей с непосредственным испарением хладагента**

В отличие от водяных охладителей, практически не зависящих от вида холодильной станции, все виды фреоновых испарителей проектируемые в составе КЦКП требуют адресной привязки к конкретному типу холодильной машины по мощности, марке хладагента, количеству контуров(компрессоров), способу управления.

Наиболее общепринятый вариант компоновки системы следующий:

- КЦКП с одноконтурным фреоновым испарителем и собственной системой автоматики;
- Компрессорно-конденсаторный агрегат с воздушным охлаждением;
- Датчик температуры воздуха типа термостат комнатный или канальный.

**КЦКП - 1.6...100**

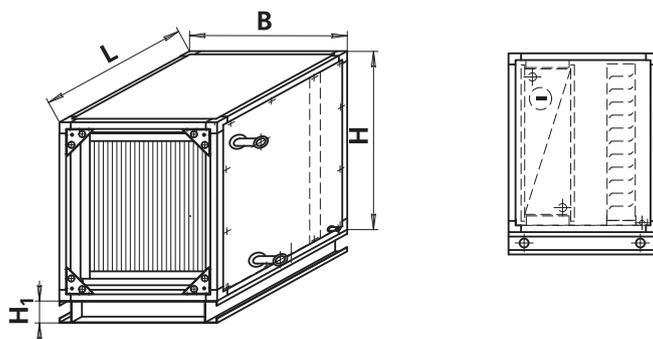

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	730	730	730	730	700	700	700	700	700	700	700	700	740	740	740	740
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Давление раб., МПа</b>	1,6															
<b>Масса, кг</b>	32	62	79	98	123	139	145	188	216	246	275	317	356	390	460	485

**Характеристики для стандартных испарителей при заданных\* условиях**


Кондиционер	Номинальный расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Мощность охладителя в соответствии с исполнением, кВт			Диаметр входных и выходных патрубков, мм
		4 ряда, шаг 2.5	6 рядов, шаг 2.5	8 рядов, шаг 2.5	
КЦКП-1.6	1600	6	8	12	~12 и 18
КЦКП-3.15	3150	12	16	26	~12 и 28
КЦКП-5	5000	22	30	43	~18 и 35
КЦКП-6,3	6300	29	38	55	~18 и 35
КЦКП-8	8000	37	51	69	~35 и 35
КЦКП-10	10000	43	57	82	~35 и 35
КЦКП-12.5	12500	56	73	105	~35 и 64
КЦКП-16	16000	69	99	141	~35 и 64
КЦКП-20	20000	90	118	169	~35 и 64
КЦКП-25	25000	112	147	211	~35 и 64
КЦКП-31.5	31500	139	182	—	~35 и 64

**Примечание:**

- \* — Параметры работы по фреону:  $T_{конд}=+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $\Delta T_{перехл}=1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $T_{кип}=+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $\Delta T_{перегр}=5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .  
Параметры воздуха на входе для 6-ти (4-х) рядных охладителей  $+28,5\text{ }^{\circ}\text{C}/45\%$ , на выходе  $+16\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+18,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), для 8-ми рядных охладителей на входе  $+32\text{ }^{\circ}\text{C}$  и  $45\%$ , на выходе  $+15,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- Кроме вышеуказанных вариантов испарителей могут быть изготовлены другие — специальные испарители с увеличенной рядностью и шагом пластин отличным от 2,5 мм. Данные специальные исполнения проектируются для решения нестандартных задач, например переохлаждение воздуха с целью «осушки».

**Блоки компрессорно-испарительные (ВКИ)**

**КЦКП 3,15-12,5**

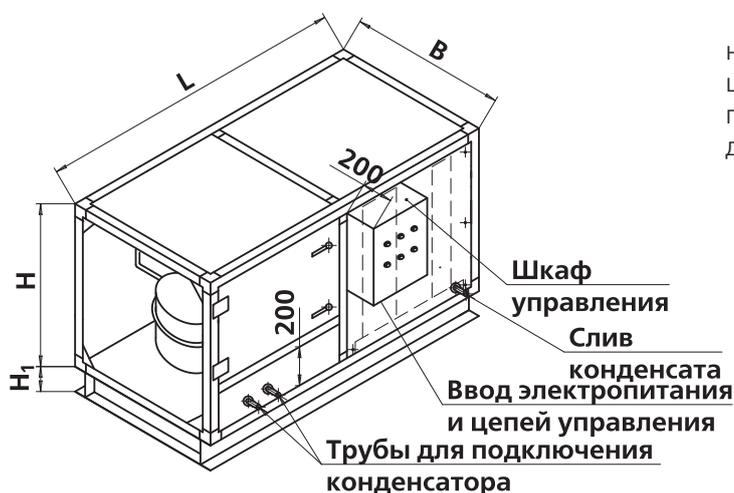

Блок состоит из полностью встраиваемого фреонового испарителя и полноценной холодильной машины, состоящей из герметичного поршневого компрессора, ресивера, ТРВ и других элементов необходимых для автономного функционирования.

Размер	Типоразмер ВКИ							
	3.15-11; 3.15-17; 3.15-21	5-11; 5-17; 5-21; 5-25	6.3-17; 6.3-21; 6.3-25; 6.3-33; 6.3-42	8-21; 8-25; 8-33; 8-42; 8-51	10-33; 10-42; 10-51; 10-66	12.5-33; 12.5-42; 12.5-51; 12.5-66	16-51; 16-66; 16-83	20-66; 20-83
<b>B</b>	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625
<b>H</b>	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>L</b>	1300	1300	1300	1550	1550	1550	1550	1550
<b>Вход d<sub>1</sub>, в дюймах</b>	1/2; 1/2; 5/8	1/2; 1/2; 5/8; 7/8	1/2; 5/8; 7/8; 7/8; 7/8	5/8; 7/8; 7/8; 7/8; 7/8	7/8; 7/8; 7/8; 11/8	7/8; 7/8; 7/8; 11/8	7/8; 11/8; 11/8	11/8; 11/8
<b>Выход d<sub>2</sub>, в дюймах</b>	5/8; 5/8; 7/8	5/8; 5/8; 7/8; 7/8	5/8; 7/8; 7/8; 7/8; 7/8	7/8; 7/8; 7/8; 7/8; 11/8	7/8; 7/8; 7/8; 11/8; 13/8	7/8; 7/8; 7/8; 11/8; 13/8	11/8; 13/8; 13/8	13/8; 13/8

**Примечание:**

■ Параметры работы холодильной машины определены при T<sub>кип.фр.</sub> +7 °С, T<sub>конд.фр.</sub> +45 °С, переохлаждении в конденсаторе 1 °С, T<sub>ул.</sub> +30 °С.

■ Для обеспечения работы такой холодильной машины необходимо подвести электропитание и подсоединить выносной конденсатор воздушного охлаждения типа МАВО производства «ВЕЗА». Конденсаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии до 10 м и на высоту до 3 м от кондиционера.


**2.3.6. Блоки теплоутилизации**

**Блоки с промежуточным теплоносителем**

Конструкция УВНВ утилизаторного воздухонагревателя водяного (жидкостного) или «предварительного нагревателя» представляет собой 4-х рядный медно-алюминиевый теплообменник с шагом пластин 1,8 мм, полностью аналогичный секции стандартного нагревателя (см. раздел 1.1.3.1.) и требует установки предварительного воздушного фильтра для защиты от загрязнения.

Конструкция УВОВ утилизаторного воздухоохладителя водяного (жидкостного) или «теплоизвлекающего охладителя предварительного нагревателя» представляет собой 6-ти рядный медно-алюминиевый теплообменник с шагом пластин 2,5 мм, полностью аналогичный секции стандартного охладителя (см. раздел 1.1.4.), который содержит встроенный поддон и сепаратор для отвода конденсата. Обязательна установка на выровненном потоке воздуха, например перед вентилятором или после глушителя. Коллектора стандартно выполняются стальными с резьбой (по спец. исполнению медные).


Для получения максимального КПД утилизации могут поставляться секции УВОВ и УВНВ с другим количеством рядов. Предельные условия для безопасной эксплуатации системы без обмерзания теплоизвлекающего охладителя соответствуют такой температуре гликоля на входе в УВОВ, при которой

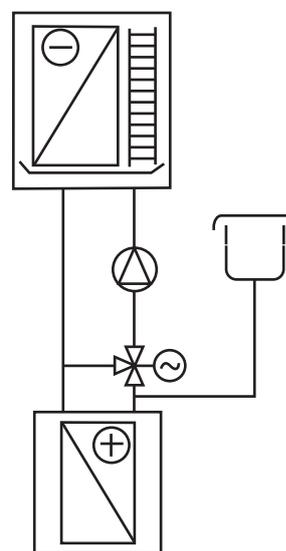

температура поверхности теплообмена выше 0 °С. Данный параметр с обозначением T<sub>ст</sub> – температура стенки, выводится в программе для подбора «CuAL». При настройке автоматического регулятора расхода подмешиваемого гликоля устанавливается желаемая безопасная температура входящего в УВОВ гликоля, например до -5 °С, при которой не будет появляться иней на пластинах УВОВ.

**Блоки с пластинчатым теплоутилизатором**


**КЦКП - 1.6...100**

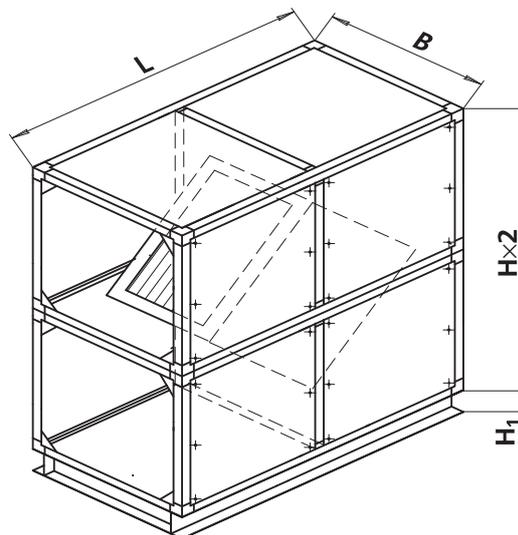

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>В</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>Л</b>	900	1400	1400	1400	2000	2000	2300	2300	2300	2600	3150	3150	определяется исходными данными			
<b>обозначение блока</b>	400/520	800/512	800/749	800/950	1200/709	1200/950	1400/976	1400/1223	1400/1470	1600/1462	2000/1479	2000/1721				
<b>квадрат</b>	400	800	800	800	1200	1200	1400	1400	1400	1600	2000	2000				
<b>диагональ</b>	613	1179	1179	1179	1794	1794	2078	2078	2078	2361	2926	2926	определяется исходными данными			
<b>Н<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150				
<b>Масса корпуса, кг</b>	90	190	215	275	420	500	540	540	690	785	995	1120	определяется исходными данными			

**Блоки с вращающимся теплоутилизатором**




**КЦКП - 1.6...100**

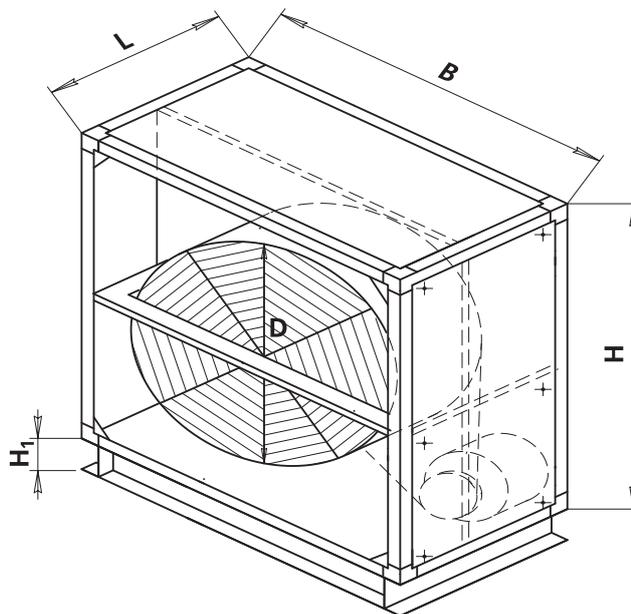

Кондиционер	Размеры, мм				Масса (станд), кг
	В	Л	Д	Н	
КЦКП-1,6	740	400	605	1010	—
КЦКП-3,15	900	400	800	1700	145
КЦКП-5	1050	400	950	1700	165
КЦКП-6,3	1340	400	1100	1700	165
КЦКП-8	1200	400	1100	2120	165
КЦКП-10	1500	400	1350	2120	215
КЦКП-12,5	1700	400	1500	2740	265
КЦКП-16	1800	400	1600	2740	265
КЦКП-20	1900	400	1700	3340	305
КЦКП-25	2300	400	2100	3340	Определяется исходными данными
КЦКП-31,5	2500	440	2340	3960	
КЦКП-40	2700	440	2540	4580	
КЦКП-50, 63, 80, 100	Определяется исходными данными				

2.3.7. Блок - камеры увлажнительные

Блок - камеры форсуночного орошения

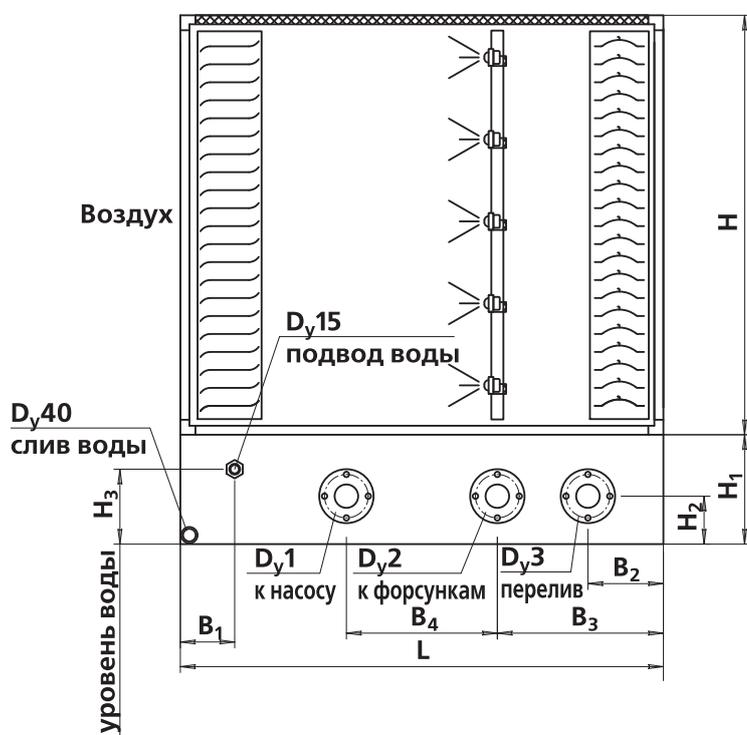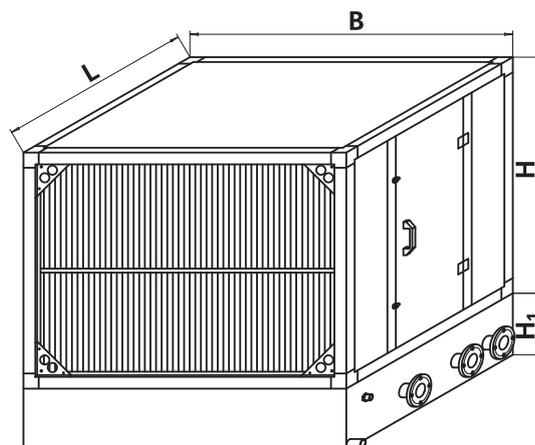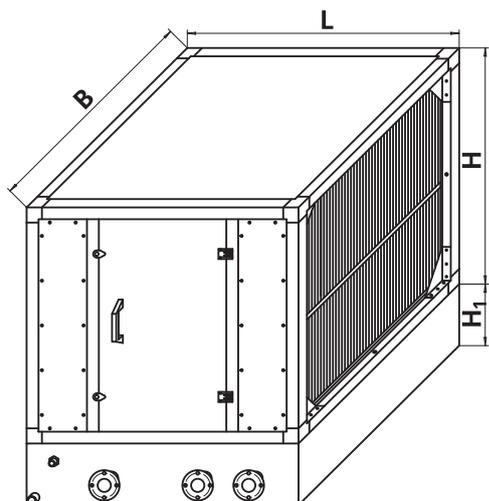

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
B	—	—	—	—	—	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
H	—	—	—	—	—	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
L	—	—	—	—	—	1600	1600	1600	1600	1600	1800	1800	2000	2000	2000	2000
H <sub>1</sub>	—	—	—	—	—	365	365	365	365	365	365	365	365	500	500	500
H <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
H <sub>3</sub>	—	—	—	—	—	250	250	250	250	250	290	290	290	400	400	400
B <sub>1</sub>	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200
B <sub>2</sub>	—	—	—	—	—	250	250	250	250	250	300	300	300	300	300	300
B <sub>3</sub>	—	—	—	—	—	550	550	550	550	550	600	600	600	600	600	600
B <sub>4</sub>	—	—	—	—	—	500	500	500	500	500	600	600	800	800	800	800
D <sub>y1, 2, 3</sub>	—	—	—	—	—	65	65	65	65	65	100	100	100	100	125	125
Масса, кг	—	—	—	—	—	420	460	520	610	660	690	720	850	950	1400	1600

Примечание:

■ Соединения D<sub>y1</sub>, D<sub>y2</sub> и D<sub>y3</sub> выполнены под соответствующие стандартные фланцы

### Технические характеристики

Кондиционер	Коэффициент адиабатической эффективности, $E_a$	Расход воды, т/ч	Давление перед форсунками, кг/см <sup>2</sup>	Тип насоса	Мощность, кВт	Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	Напряжение, В	Частота тока, Гц
КЦКП-10	0,65	9,0	0,60	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-10	0,85	13,1	1,35	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-10	0,95	17,1	2,45	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,65	9,0	0,60	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,85	13,2	1,38	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-12.5	0,95	17,3	2,52	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-16	0,65	11,8	0,65	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-16	0,85	17,1	1,50	K50-32-125	2,2	3000	380	50
КЦКП-16	0,95	22,5	2,74	K65-50-160	5,5	3000	380	50
КЦКП-20	0,65	15,9	0,67	K50-32-125a	2,2	3000	380	50
КЦКП-20	0,85	23,0	1,53	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-20	0,95	30,3	2,80	K65-50-160	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,65	19,6	0,72	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,85	28,5	1,64	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-25	0,95	37,4	2,98	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,65	29,4	0,72	K65-50-160a	5,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,85	42,5	1,62	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-31.5	0,95	55,7	2,94	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-45	0,65	40,0	0,72	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-45	0,85	58,0	1,62	K80-65-160a	7,5	3000	380	50
КЦКП-45	0,95	76,0	2,95	K100-80-160	15	3000	380	50
КЦКП-50	0,65	48,5	0,70	K80-65-160	7,5	3000	380	50
КЦКП-50	0,85	70,2	1,59	K100-80-160a	15	3000	380	50
КЦКП-50	0,95	92,0	2,88	K100-65-160	15	3000	380	50
КЦКП-63	0,65	74,7	0,75	K100-80-160a	15	3000	380	50
КЦКП-63	0,85	107,4	1,66	K100-80-160a	15	3000	380	50
КЦКП-63	0,95	140,5	3,00	K150-125-315	30	1500	380	50
КЦКП-80	0,65	99,7	0,75	K100-80-160a	15	3000	380	50
КЦКП-80	0,85	143,3	1,66	K150-125-250a	18,5	1500	380	50
КЦКП-80	0,95	187,4	3,00	K150-125-315	30	1500	380	50
КЦКП-100	0,65	124,4	1,75	K150-125-250a	18,5	1500	380	50
КЦКП-100	0,85	179,0	1,66	K150-125-250	18,5	1500	380	50
КЦКП-100	0,95	234,2	3,00	K150-125-315	30	1500	380	50


Указанные насосы могут быть заменены на аналогичные по параметрам. Насосы располагают по высоте «под залив».

Объем обвязочных трубопроводов, предназначенных для обеспечения работы оросительной камеры системы (с учетом фактического объема воды

в баке), не должен превышать следующих значений для кондиционеров:

- 25...0,1 м<sup>3</sup> для КЦКП-10
- 50...0,2 м<sup>3</sup> для КЦКП-31.5
- 100...0,6 м<sup>3</sup> для КЦКП-63

### Зависимость коэффициентов адиабатической эффективности ( $E_a$ ) от расхода воздуха

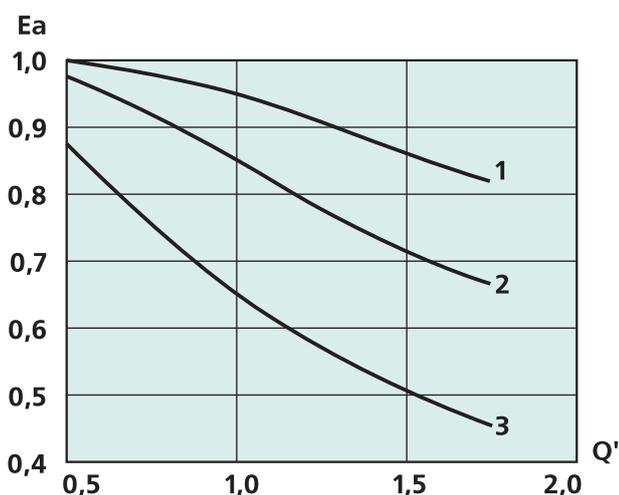

- 1 – для  $E_a = 0,95$ ;
- 2 – для  $E_a = 0,85$ ;
- 3 – для  $E_a = 0,65$ , где


$Q' = Q_{\phi} / Q_n$  – относительный расход воздуха

$Q_{\phi}$  – фактический расход воздуха, м<sup>3</sup>/ч

$Q_n$  – номинальная производительность кондиционера по воздуху, м<sup>3</sup>/ч

**Блок -камера сотового увлажнения**

**КЦКП -1.6...100**

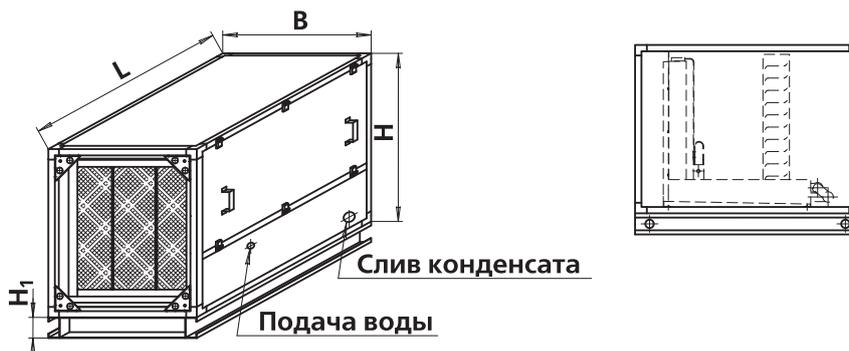

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>В</b>	—	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	—	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	—	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1340	1340	1340	1340
<b>Н<sub>1</sub></b>	—	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	1520	200	200
<b>Фронтальное сечение увлажняющего блока</b>	—	600×690	900×690	900×690	900×900	1200×900	1200×1200	1500×1200	1500×1500	1800×1500	1800×1800	2100×1800	2100×2400	2100×2400	(1500×2400)×2	(1800×2400)×2
<b>D<sub>y</sub>, дюйм</b>	—	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	(1/2)×2	(1/2)×2
<b>Масса корпуса, кг</b>	—	70	85	105	110	120	140	155	245	240	300	350	390	430	510	510

**Технические характеристики**

Кондиционер	Обозначение блока	Основные размеры, мм														Параметры				
		ширина, В	высота, Н	при влажности, %												насоса			привод клапана	
				65				85				95								
				С	D	X	масса*, кг	С	D	X	масса*, кг	С	D	X	масса*, кг	п, мин <sup>-1</sup>	N, Вт	U, В	N, Вт	U, В
КЦКП-1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-3.15	060×069	600	690	595	100	475	23/44	595	200	475	26/50	695	300	575	28/58	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-5	090×069	900	690	595	100	475	29/60	595	200	475	33/69	695	300	575	39/84	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-6.3	120×069	1200	690	595	100	475	35/76	595	200	475	41/88	695	300	575	48/106	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-8	090×090	900	900	595	100	475	39/84	595	200	475	46/100	695	300	575	56/129	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-10	120×090	1200	900	595	100	475	39/84	595	200	475	46/100	695	300	575	56/129	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-12.5	120×120	1200	1200	595	100	475	42/92	595	200	475	52/115	695	300	575	64/148	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-16	150×120	1500	1200	595	100	475	51/113	595	200	475	62/142	695	300	575	79/189	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-20	150×150	1500	1500	595	100	475	59/134	595	200	475	74/169	695	300	575	91/218	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-25	180×150	1800	1500	595	100	475	64/146	595	200	475	82/187	695	300	575	104/247	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-31.5	180×180	1800	1800	595	100	475	70/158	595	200	475	92/210	695	300	575	118/281	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-45	210×180	2100	1800	595	100	475	81/184	595	200	475	108/245	695	300	575	138/328	3000	70	220/380	6-12	220
КЦКП-50	210×240	2100	2400	595	100	475	91/205	595	200	475	128/292	695	300	575	167/395	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-63	240×240	2400	2400	595	100	475	91/205	595	200	475	128/292	695	300	575	167/395	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-80	(150×240)×2	1500×2	2400	595	100	475	68/150×2	595	200	475	95/212×2	695	300	575	123/286×2	3000	120	220/380	6-12	220
КЦКП-100	(180×240)×2	1800×2	2400	595	100	475	79/177×2	595	200	475	109/250×2	695	300	575	142/338×2	3000	120	220/380	6-12	220

**Примечание:**

■ Обозначения: **С** — длина блока (без каплеуловителя), **D** — длина сотового оросителя, **X** — длина бака, **N** — мощность, **U** — напряжение.


■ \* — сухая/мокрая

**Расход воды**

Размеры блока В×Н, дм	Расход воды при влажности, %					
	65		85		95	
	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм	Q, л.мин	D <sub>y</sub> , дюйм
060×060	2,8	3/8	4,0	3/8	5,7	1/2
090×090	4,0	3/8	5,7	1/2	7,0	1/2
120×060	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
090×090	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
120×090	5,7	1/2	8,0	1/2	11,4	1/2
120×120	8,0	1/2	9,0	1/2	13,3	1/2
150×120	9,0	1/2	11,4	1/2	16,0	1/2
150×150	11,4	1/2	13,3	1/2	16,0	1/2
180×150	11,4	1/2	16,0	1/2	18,0	1/2
180×180	13,3	1/2	18,0	1/2	23,0	3/4
210×210	16,0	1/2	18,0	1/2	26,5	3/4
210×240	16,0	1/2	18,0	1/2	26,5	3/4
240×240	16,0	1/2	18,0	1/2	26,5	3/4
150×240×2	11,3×2	1/2	16,0×2	1/2	18,0×2	3/4×2
180×240×2	11,4×2	1/2×2	18,0×2	1/2×2	23,0×2	3/4×2

**Блок -камера парового увлажнения**

**КЦКП -1.6...100**

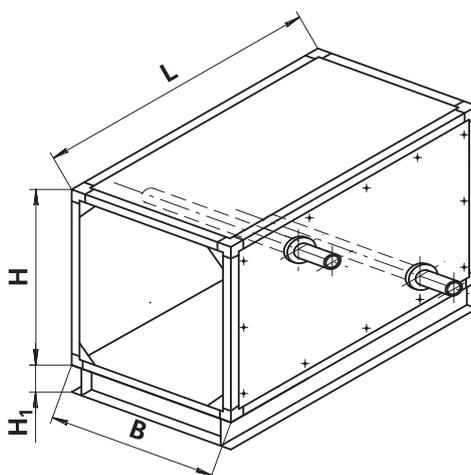

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>В</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>Н</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>n</b>	1, для моделей с номинальной производительностью 3...13 кг/ч 2, для моделей с номинальной производительностью 23...42 кг/ч 3, при установке двух парогенераторов с номинальной производительностью 3...13 и 23...42 кг/ч 4, при установке одного парогенератора с номинальной производительностью 60 или 84 кг/ч															
<b>L</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Н<sub>1</sub></b>	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	28	106	129	141	153	124	113	128	143	131	231	254	217	231	249	281

**Примечание:**


■ n – количество парораздатчиков устанавливаемых в секции паровлажнения.

**Внимание!**

В зависимости от длины паропроводов, температуры воздуха и требуемой степени увлажнения, определенная часть пара, в виде конденсата, уходит в канализацию не создавая реального увлажненного эффекта. Масштаб таких потерь может составлять 5...25%.

**Парогенераторы**


**Схематическое устройство односекционного парогенератора**

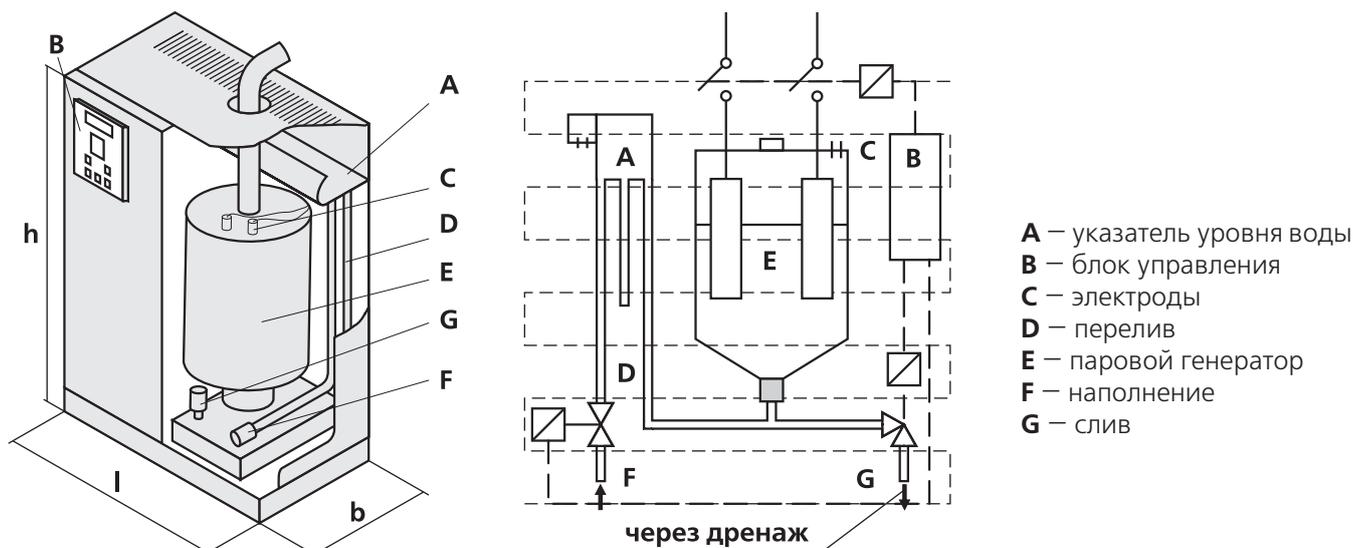

**Технические характеристики парогенераторов**


Параметр	Модель		
	Малая (UE08)	Средняя (UE015)	Большая (UE045)
l, мм	365	365	555
b, мм	275	275	360
h, мм	620	710	890
Масса сухая, кг	13,5	17	34
Паропроизводительность, кг/ч	1,5...8	10...15	25...45
Мощность, кВт	1,1...6	7,5...11,3	18,8...33,8
Напряжение, В	220/380	220/380	220/380
Кол-во выходов×диаметр, мм	1×30,0	1×30,0	2×30,0
Используемая вода	Вода питьевая	Вода питьевая	Вода питьевая
Расход воды, л/ч	36	72	240

**Монтаж паро- и конденсатопроводов в камере пароувлажнения**

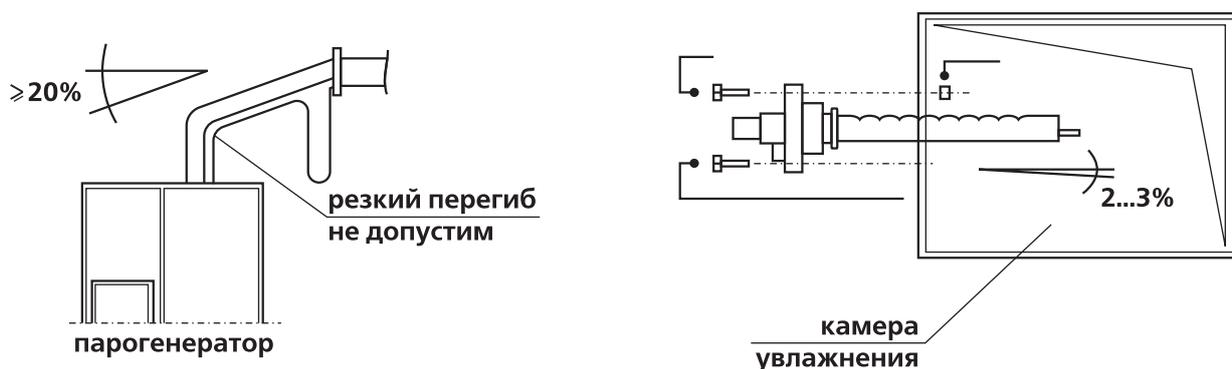


2.3.8. Блоки вентиляторные

КЦКП - 1.6...100

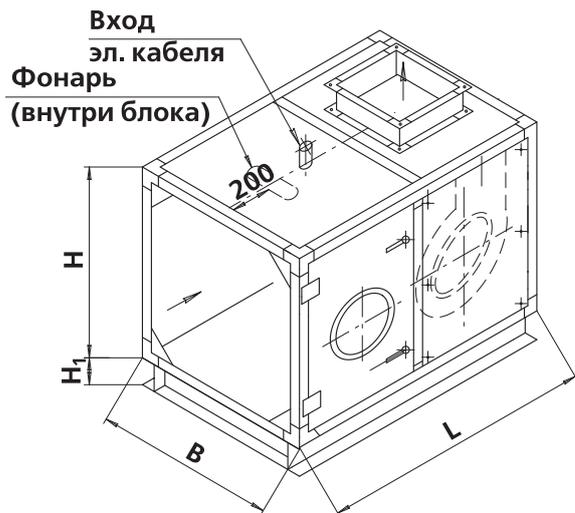

Вентиляторный блок типа «свободное колесо» ВСК-6,9

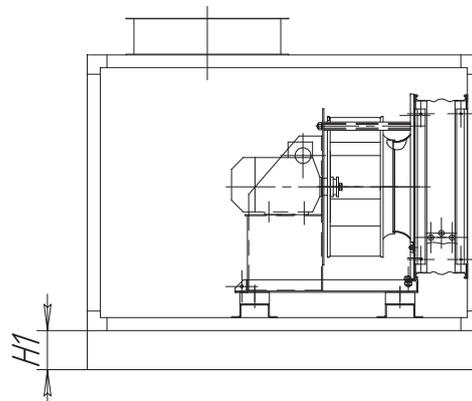



Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
№ центробр. вентилятора	1,4-1,6	1,8-2,5	2,5-3,15	2,8-3,15	2,8-3,55	3,15-4	4-5	4,5-5,6	5-6,3	6,3-7,1	7,1	8-9	9	9; 10	10; 11,2	10; 12,5
№ вент. свобод. колесо ВСК-6, 9	2,5	3,55 4 4,5	4 4,5	4,5 5,6	4,5 5,6 6,3	6,3	7,1 8	7,1 8 9	8 9	8;9; 10 11,2	8;9; 10 11,2 12,5	10 11,2	-	-	-	-
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>L<sub>центр</sub></b>	840	1040	1040	1290	1500	1500	1750	2000	2050	2250	2250	2450	2850	2850	3500	3500
<b>L<sub>вск</sub></b>	750	850	900	1000	1000	1200	1300	1500	1500	1500	1800	1800	-	-	-	-
<b>Масса, кг</b>	35	65	120	165	195	225	275	385	430	540	1030	1250	1450	1500	1600	2200

Примечание:

- L<sub>центр</sub> — для центробежных вентиляторов.
- L<sub>вск</sub> — для вентиляторов типа «свободное колесо».

2.3.9. Блоки шумоглушения

КЦКП - 1.6...100

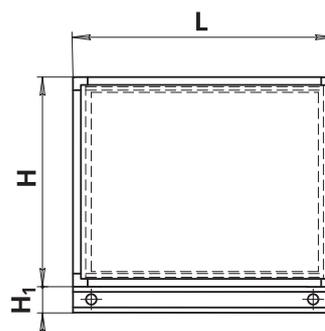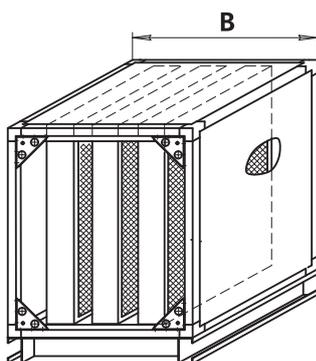

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	650; 1150; 1650; 2150				650; 1150; 1650; 2150				685; 1185; 1685; 2185							
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг (L=1000)</b>	45	60	70	75	80	90	100	1100	150	160	240	260	270	300	330	380
<b>Масса, кг (L=1500)</b>	80	90	105	110	120	135	150	165	225	240	360	390	405	450	495	570

**Снижение уровней звуковой мощности блоками шумоглушения**

Типоразмер	Длина пластин l, м	Снижение уровня звуковой мощности, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
КЦКП-3.15	0,5	0,5	1,5	3,5	9	12	9	8	5,5
КЦКП-3.15	1	1	3	7	20	25	18	16	11
КЦКП-3.15	1,5	1	4	9	27	34	24	21	13
КЦКП-3.15	2	1,5	5	12	35	42	30	25	14
КЦКП-5...КЦКП-100	0,5	1,0	1,5	6	9	8	6	4,5	4
КЦКП-5...КЦКП-100	1	1,5	3	12	18	15	12	9	8
КЦКП-5...КЦКП-100	1,5	2	5	18	25	20	15	12	11
КЦКП-5...КЦКП-100	2	3	7	22	32	25	18	14	13


**Примечание:**

■ Дальнейший расчет шумовых характеристик – согласно стандартной методике.

**2.3.10. Камеры промежуточные**

Используются при необходимости переформирования воздушного потока, изменения его направления, а также в обоснованных случаях для обслуживания соседнего оборудования в секциях кондиционеров (приточных камер).

**КЦКП - 1.6...100**

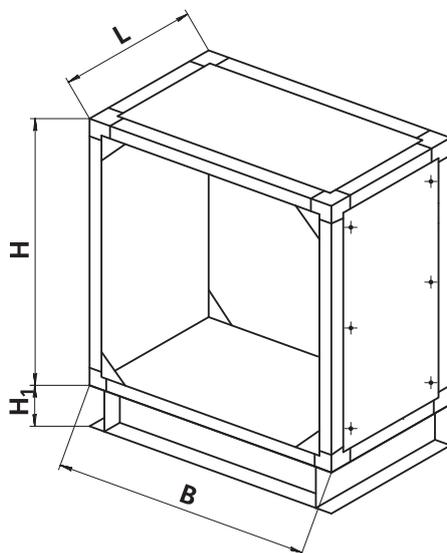

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600
<b>L</b>	465	465	465	465	565	565	665	665	665	765	865	865	1105	1105	1105	1105
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200
<b>Масса, кг</b>	18	50	60	65	68	70	75	85	95	100	200	220	240	255	275	310


### 2.3.11. Блоки обеззараживания воздуха

Блоки предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением (УФ) в системах вентиляции и кондиционирования жилых, общественных и производственных зданий и сооружений различного назначения. Применение блоков в составе кондиционеров обеспечивает практически полное уничтожение патогенных микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания.

Блоки применяются как в системах подачи атмосферного воздуха, так и рециркуляционного. Особенно эффективным является применение ультрафиолетового обеззараживания в период эпидемий, пандемий и иных опасных инфекционных ситуаций.

В блоках применяются безозоновые амальгамные лампы.

#### КЦКП - 1.6-20

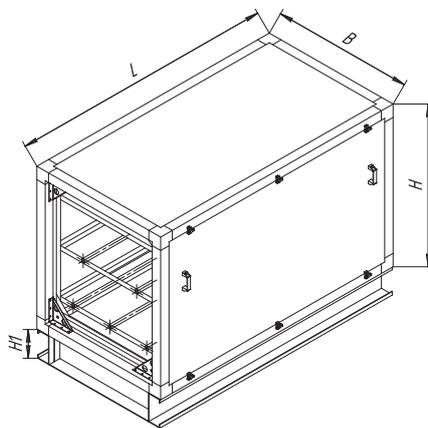

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670
<b>L</b>	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405	1405
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Поверхностная бактерицидная доза — не менее 4,9 мДж/см<sup>2</sup>С

Бактерицидная эффективность по микроорганизму *Staphylococcus Aureus* — не менее 90%

Срок службы ламп — не менее 8000 часов


Температура обрабатываемого воздуха +10...+30 °С

### 2.4. Моноблоки «КЦКП-Н» и «КЦКП-Г»

Внешний вид и габаритные размеры блоков кондиционеров в наружном и гигиеническом исполнениях практически идентичны, поэтому в последующих пунктах раздела отсутствует разделение по исполнению.

#### 2.4.1. Моноблок МБН (Г) 01/46

##### КЦКП-1.6...45

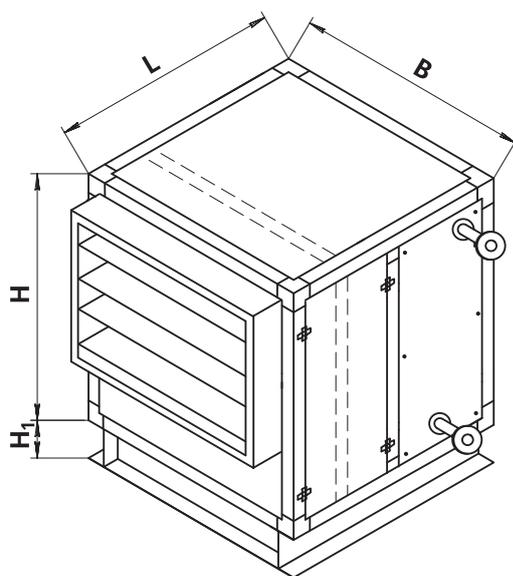


клапан внутри

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260
<b>L</b>		840					900					

**2.4.2. Моноблок МБН(Г) 02/46**

КЦКП - 1.6...45


клапан внутри

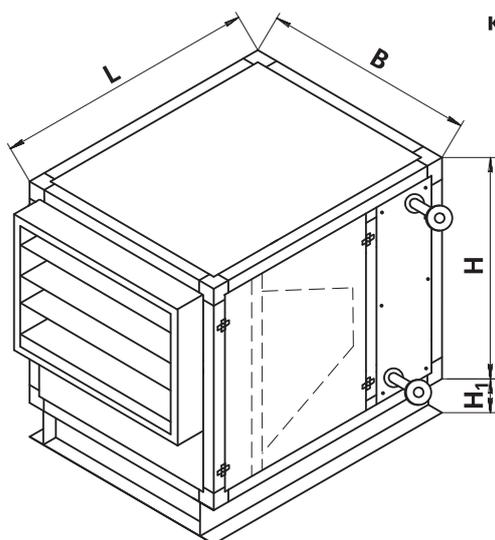

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
H	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260
L	1170					1235						

**2.4.3. Моноблок МБН(Г) 03/46**


КЦКП - 1.6...45

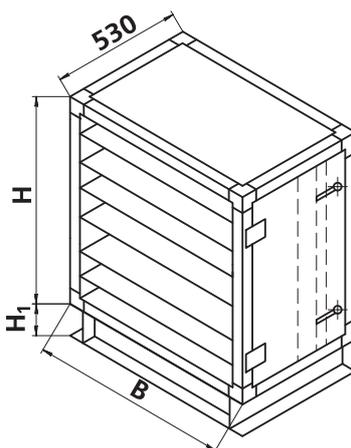

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
H	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260

**2.4.4. Моноблок МБН(Г) 04/46**


КЦКП- 1.6...45

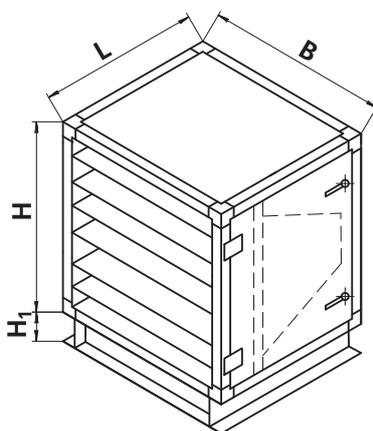

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
H	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260
L	860					865						

**2.4.5. Моноблок МБН(Г) 05/46**


**КЦКП- 1.6...12.5**

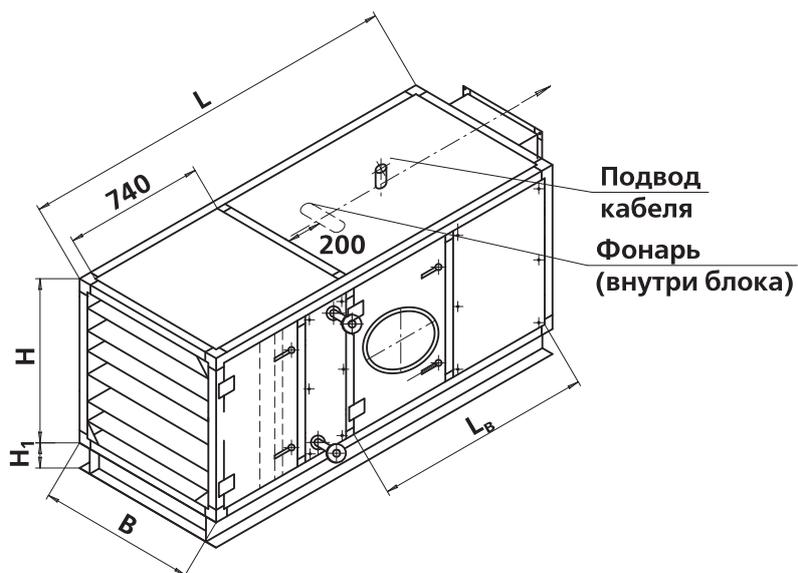

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5
H	505	850	850	850	1060	1060	1370
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320
L	1630	1830	1830	2080	2350	2350	2600
L <sub>в</sub>	740	940	940	1190	1400	1400	1650

**2.4.6. Моноблок МБН(Г) 06/46**


**КЦКП- 1.6...12.5**

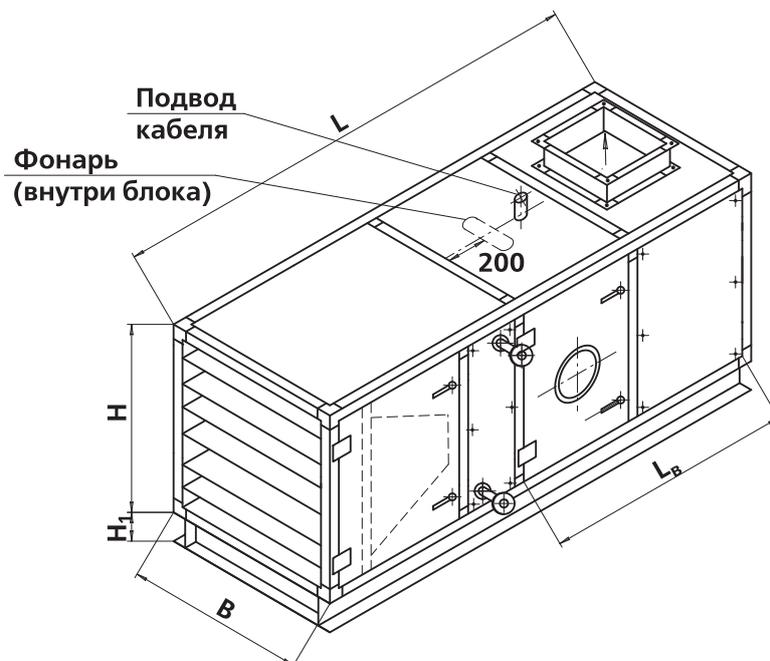

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5
H	505	850	850	850	1060	1060	1370
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320
L	1960	2160	2160	2410	2685	2685	2935
L <sub>в</sub>	740	940	940	1190	1400	1400	1650

2.4.7. Моноблок МБН(Г) 07/46


КЦКП - 1.6...45

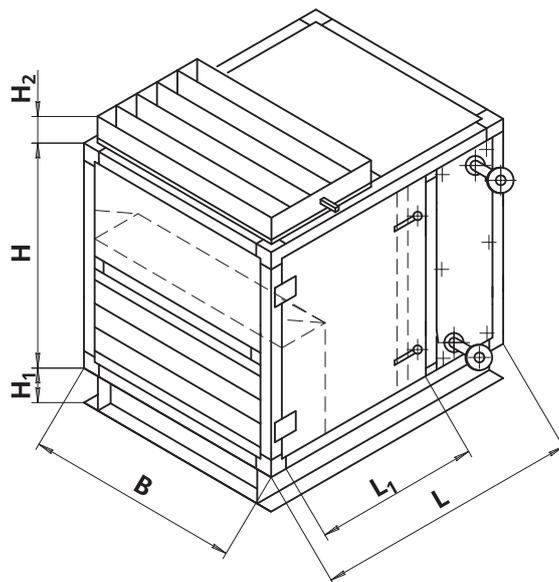

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
H	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
H <sub>2</sub>	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260
L	1075	1075	1075	1075	1235	1235	1335	1335	1335	1435	1535	1535
L <sub>1</sub>	665	665	665	665	765	765	865	865	865	965	1065	1065

2.4.8. Моноблок МБН(Г) 08/46


КЦКП - 1.6...12.5

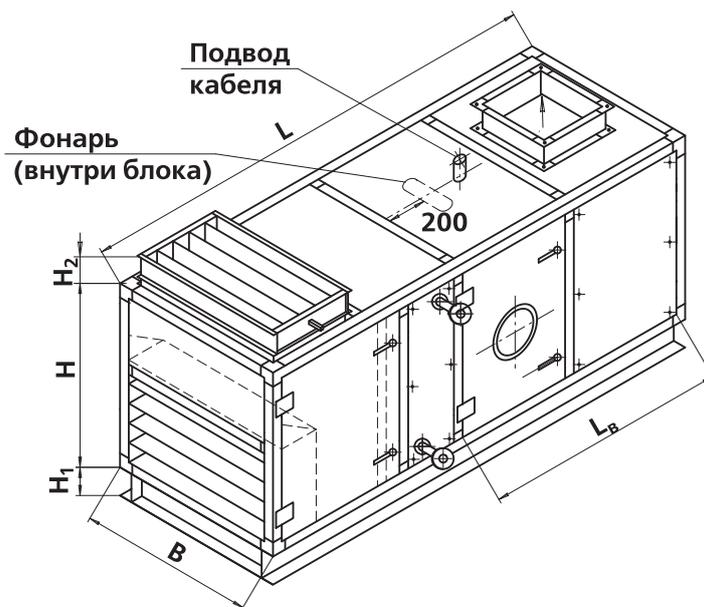

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5
H	505	850	850	850	1060	1060	1370
H <sub>1</sub>	150	150	150	150	150	150	150
H <sub>2</sub>	170	170	170	170	170	170	170
B	740	740	1040	1340	1015	1320	1320
L	1865	2065	2065	2315	2685	2685	3035
L <sub>B</sub>	740	940	940	1190	1400	1400	1650

**2.4.9. Моноблок МБН(Г) 09/46**


**КЦКП - 1.6...45**

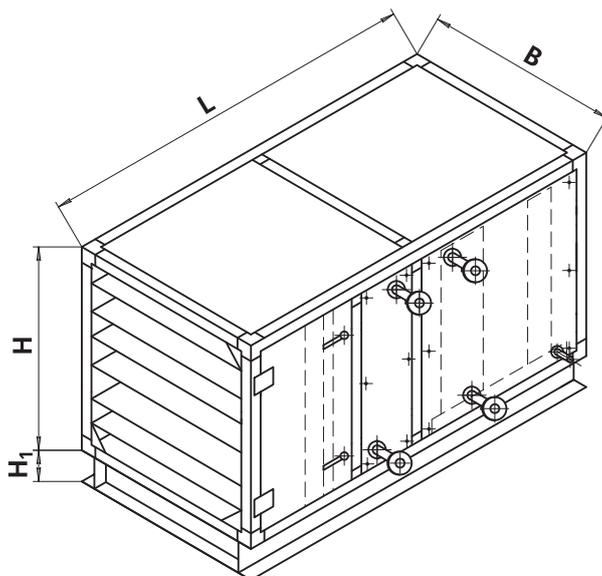

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260
<b>L</b>	1520					1550						

**2.4.10. Моноблок МБН(Г) 10/46**

**КЦКП - 1.6...12.5**

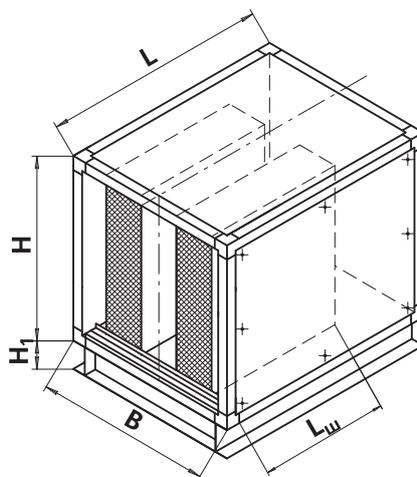

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320
<b>L (при L<sub>ш</sub>=500)</b>	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
<b>L (при L<sub>ш</sub>=1000)</b>	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625
<b>L (при L<sub>ш</sub>=1500)</b>	2125	2125	2125	2125	2125	2125	2125
<b>L (при L<sub>ш</sub>=2000)</b>	2625	2625	2625	2625	2625	2625	2625

**2.5. Северные модификации «КЦКП-ГС»**

Гигиенические кондиционеры в северном исполнении (КЦКП-ГС) предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата 3-й категории размещения по ГОСТ 15150.


Эти кондиционеры изготавливаются в трех модификациях:

- «01» — для обработки воздуха с температурой до минус 40 °С;

**2.5.1. Модификация КЦКП - ГС «01»**

На входе в кондиционер устанавливается воздухозаборный клапан Гермик-С. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

**Клапан Гермик-С для кондиционеров КЦКП-ГС**

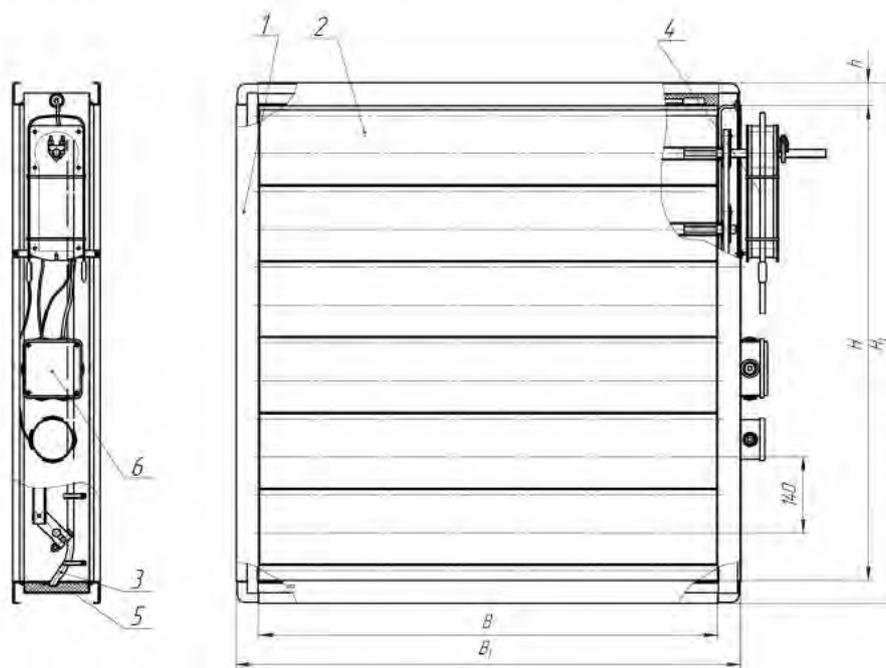

1 - корпус, 2 - створка, 3 - саморегулирующийся нагревательный кабель, 4 - исполнительный механизм, 5 - утеплитель, 6 - клемник.

**Габаритные, присоединительные и установочные размеры клапанов Гермик-С**

Номер клапана	Высота сечения клапана Н <sub>1</sub> , мм	Ширина сечения клапана В, мм	Высота клапана Н <sub>1</sub> , мм	Ширина клапана В <sub>2</sub> , мм	Количество секций в клапане	Ширина сечения секции клапана В <sub>2</sub> , мм	Высота шинки h, мм	Тип привода				Количество приводов	Применяемость
								Открыто-закрыто		С пружинным возвратом			
								Плавное регулирование	Двух позиционный	Плавное регулирование	Двух позиционный		
1	315	570	360	635	нет	-	32,5	LM24(230)A-S-R	LM24(230)A-S	LF24-SR	LF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-1,6
2	595	550	680	635	нет	-	42,5	LM24(230)A-S-R	LM24(230)A-S	LF24-SR	LF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-3,15
3	595	850	680	935	нет	-	42,5	LM24(230)A-S-R	LM24(230)A-S	LF24-SR	LF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-5,0
4	595	1150	680	1235	нет	-	42,5	NM24(230)A-S-R	NM24(230)A-S	NF24-SR	NF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-6,3
5	740	822	825	907	нет	-	42,5	NM24(230)A-S-R	NM24(230)A-S	NF24-SR	NF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-8
6	740	1127	825	1212	нет	-	42,5	NM24(230)A-S-R	NM24(230)A-S	NF24-SR	NF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-10
7	1020	1127	1105	1212	нет	-	42,5	NM24(230)A-S-R	NM24(230)A-S	NF24-SR	NF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-12,5
8	1020	1432	1105	1517	нет	-	42,5	NM24(230)A-S-R	NM24(230)A-S	NF24-SR	NF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-16
9	1300	1432	1385	1517	нет	-	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-20
10	1300	1767	1385	1852	нет	-	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	1	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-25
11	1715	1767	1800	1852	нет	-	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	2	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-31,5
11	2000	2067	2085	2152	2	990	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	2	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-45
12	2135	2070	2220	2155	2	991,5	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	2	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-50
13	2135	2370	2220	2455	2	1141,5	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	2	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-63
14	2135	2970	2220	3055	2	1441,5	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	4	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-80
15	2135	3570	2220	3655	2	1741,5	42,5	SM24(230)A-S-R	SM24(230)A-S	AF24-SR	AF24(230)-S	4	КЦКП-ГС-01 (2 или 3)-100

**Примечание:**

- По специальному заказу возможно изготовление клапанов данного исполнения любых других размеров. Срок исполнения заказа в этом случае увеличивается на две недели.
- Привязка клапана к кондиционеру определяется конкретным заказом.


**2.5.2. Модификация КЦКП - ГС «02»**

На входе в кондиционер устанавливается блок подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев воздуха с -50 °С до -40 °С. Блок состоит из воздухо-


заборного клапана Гермик-С и теплообменника жидкостного или электрического. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

**Блок подготовки воздуха КЦКП - ГС - 02**

**КЦКП - ГС - 1.6... 100 (жидкостный)**

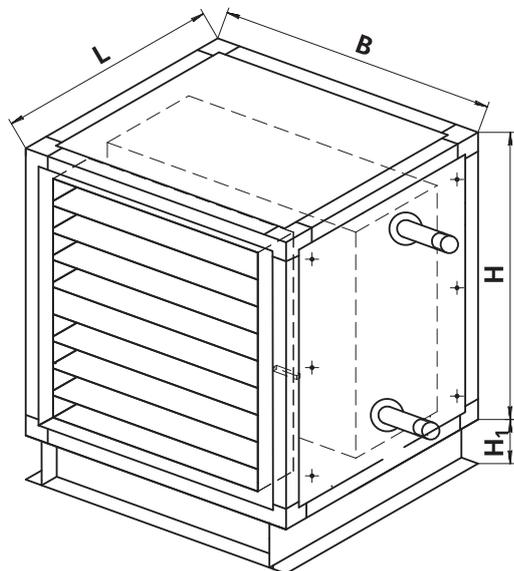

**КЦКП-ГС-1.6...100 (электрический)**

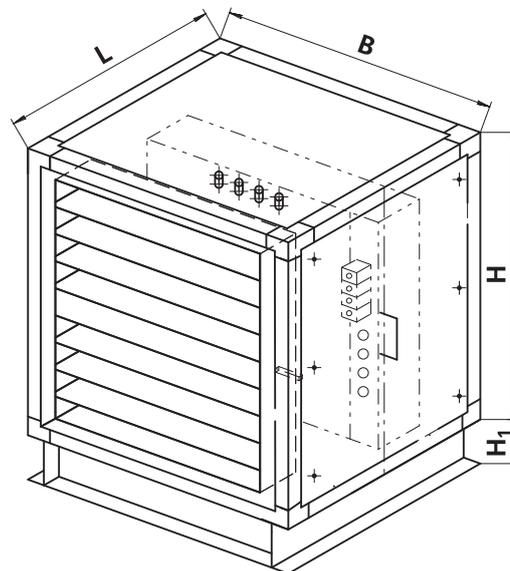

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100				
<b>В</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800				
<b>Н</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600				
<b>L</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1150	1150	1150	1150				
<b>Н<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200				
<b>Масса, кг</b>	30	38	74	90	102	127	109	157	183	216	248	283	326	363	440	468				
<b>Кол. секций</b>	3																			
<b>Напр. ТЭН, В</b>	220																			
<b>Мощность одного ТЭН, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	1,28	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	2,85	Определяется исходными данными							
<b>Мощность эл. калориферов исп. «02», кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	61,4	86,0	118,8	152,4	188,0	205,0	239,4	239,4					Определяется исходными данными			
<b>Мощность эл. калориферов исп. «03», кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	92,1	126,6	178,2	228,6	282,0	307,8	356,0	359,0								

**Примечание:**

■ Жидкостные теплообменники рассчитываются по запросу.


### 2.5.3. Модификация КЦКП - ГС «03»

На входе в кондиционер устанавливается блок подготовки воздуха, обеспечивающий подогрев воздуха с -70°С до -40°С. Блок состоит из двух воздухозаборных клапанов Гермик-С, установленных на


входе и выходе из блока и теплообменника жидкостного или электрического. Далее следуют блоки КЦКП стандартного исполнения.

#### Блок подготовки воздуха КЦКП - ГС - 03

#### КЦКП - ГС - 1.6...100 (жидкостный)

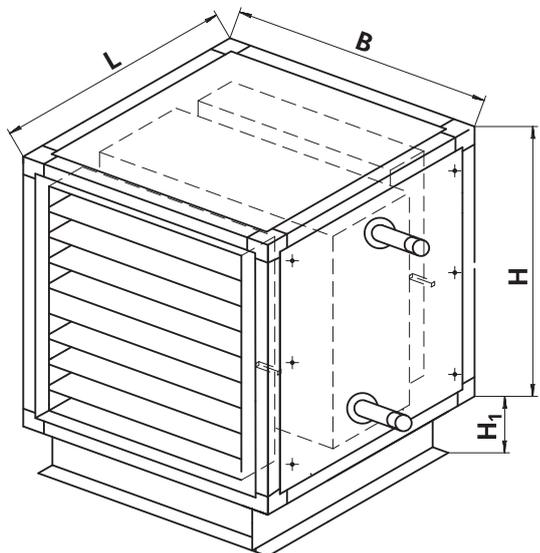

#### КЦКП - ГС - 1.6...100 (электрический)

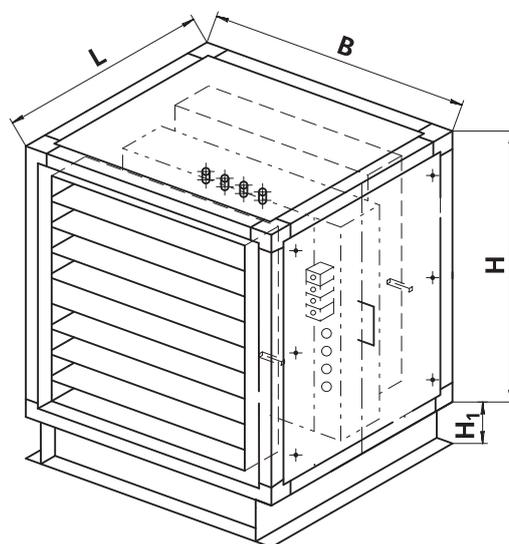

Размер, мм	1.6	3.15	5	6.3	8	10	12.5	16	20	25	31.5	45	50	63	80	100				
<b>B</b>	740	740	1040	1340	1015	1320	1320	1625	1625	1960	1960	2260	2300	2600	3200	3800				
<b>H</b>	505	850	850	850	1060	1060	1370	1370	1670	1670	1980	2290	2600	2600	2600	2600				
<b>L</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1150	1150	1150	1150				
<b>H<sub>1</sub></b>	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200				
<b>Масса, кг</b>	30	38	74	90	102	127	109	157	183	216	248	283	326	363	440	468				
<b>Кол. секций</b>	3																			
<b>Напр. ТЭН, В</b>	220																			
<b>Мощность одного ТЭН, кВт</b>	0,75	0,75	1,28	1,80	1,28	1,80	1,80	2,31	2,85	2,85	2,85	2,85	Определяется исходными данными							
<b>Мощность эл. калориферов исп. «02», кВт</b>	13,5	27,0	46,0	64,8	61,4	86,0	118,8	152,4	188,0	205,0	239,4	239,4					Определяется исходными данными			
<b>Мощность эл. калориферов исп. «03», кВт</b>	20,25	40,5	69,0	97,5	92,1	126,6	178,2	228,6	282,0	307,8	356,0	359,0								

**Примечание:**

■ Жидкостные теплообменники рассчитываются по запросу.

### 2.6. Наружное исполнение гигиенических кондиционеров «КЦКП - ГН»

Гигиенические кондиционеры наружного исполнения (КЦКП-ГН) применяются для систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления промышленных и гражданских зданий, для которых отсутствует возможность внутреннего размещения кондиционеров.

КЦКП-ГН располагают либо на специальных площадках, расположенных вне здания, либо на крыше здания.

Уличный кондиционер имеет следующие особенности:

■ снабжен плоской крышей для защиты от осадков;

- на входе в кондиционер установлен защитный козырек с решеткой или сеткой, предохраняющей от осадков и посторонних предметов;
- наружные поверхности кондиционера окрашены влагостойкой эпоксидной порошковой краской;
- все стыки между углами, несъемными панелями и ригелями, ригелями и стойками дополнительно герметизируются снаружи;

## 2.7. Медицинское исполнение (КМКП)

Кондиционеры медицинского исполнения (КМКП) предназначены для эксплуатации в системах вентиляции и кондиционирования помещений медицинского назначения с жесткими параметрами по микроклимату и воздушной среде. К таким помещениям относятся:

- чистые операционные;
- палаты интенсивной терапии;
- ожоговые палаты;
- специальные послеоперационные палаты;
- боксы для инфекционных больных;
- микробиологические, вирусологические и другие медицинские лаборатории;
- особо чистые помещения фармацевтических производств и др.

Кондиционеры выпускаются в пределах типоразмерного ряда КМКП-1,6...КМКП-12,5.

«КМКП» имеют каркасно-панельную конструкцию.

Каркас изготавливается из специального профиля, имеющего полости для размещения саморезов и закругленные углы.

## 2.8. Кондиционеры для метрополитена

Кондиционеры для систем вентиляции метрополитена (КЦКП-П) созданы на основе кондиционеров общепромышленного исполнения, подробно описанных в разделе 1, и, соответственно, имеют тот же состав, габаритные размеры и технические характеристики.

Конструктивные отличия, определяемые спецификой их использования, состоят в следующем:

- блоки и моноблоки кондиционера имеют доступ для обслуживания с двух сторон;
- для повышения надежности входного клапана привод его лопаток осуществляется при помощи специальных тяг, а не шестеренок, как в общепромышленных кондиционерах (см. варианты 1 и 2).

## 2.9. Кондиционеры для АЭС

Кондиционеры типа КЦКП-А изготавливаются в сейсмостойком исполнении и соответствуют требованиям «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), а также другим нормам и требованиям, предъявляемым к оборудованию для атомной энергетики.

## 2.10. Взрывозащищённое исполнение.

Взрывозащищённые кондиционеры предназначены для перемещения агрессивных газопаровоздушных взрывоопасных смесей IIA, IIB категорий групп T1, T2, T3 согласно ГОСТ 12.1.011 с температурой перемещаемых смесей от минус 40 С до 80 С.

Взрывозащищённые кондиционеры не применимы для перемещения газопаровоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их

Толщина панелей – 50 мм. Для теплоизоляции используется заливочный пенополиуретановый материал.

Все внутренние детали и узлы, включая внутренние стенки панелей, изготавливаются из нержавеющей стали.

Все панели со стороны обслуживания съемные, через них легко демонтируются внутренние узлы. Внешние поверхности панелей окрашены эпоксидной порошковой краской салатного цвета по RAL 6019. Для уменьшения количества межблочных стыков в кондиционере максимально используются моноблоки, совмещающие две и более операции по обработке воздуха. Фильтры герметично крепятся специальными завертками относительно полостей блоков фильтров.

Имеются блоки со специальными фильтрами типа «HEPA» или сорбционными угольными.

Все блоки и секции, снабжены встроенными поддонами со сливом, а выполняющие функцию воздухоохлаждения, имеют дополнительный поддон для воздухоохладителя.

- используются вентиляторы типа «свободное колесо»;
- вентагрегат установлен на направляющих, обеспечивающих его выдвигание из блока;
- в вентиляторном блоке предусмотрено смотровое окно;
- узел крепления двигателя в вентагрегате доступен со стороны обслуживания для регулировки зазора между всасывающей дюзой и рабочим колесом вентилятора;
- гибкая вставка крепится к вентагрегату на быстросъемных хомутах.

Созданы на основе кондиционеров общепромышленного исполнения, подробно описанных в разделе 1, и, соответственно, имеют тот же состав, габаритные размеры и технические характеристики.

самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.

Во взрывозащищённом кондиционере используются взрывозащищённый вентилятор "свободное колесо" типа ВСК, ТУ 4861-044-40149153-03 и взрывозащищённый клапан ГЕРМИК-П-В, ТУ 4863-107-40149153-07.



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://veza.nt-rt.ru> || эл. почта: [vaz@nt-rt.ru](mailto:vaz@nt-rt.ru)